

SPOLANA s.r.o. Neratovice		SMĚRNICE		Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGR-23-13 Strana 1 z 14
NÁZEV: ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY				
Gestor: Hasičský záchranný sbor podniku				
Datum první účinnosti: 19.6.2019				
OBSAH				
1	Účel			2
2	Rozsah platnosti a rozdělovník			2
3	Povinnosti a zákazy v oblasti požární ochrany			2
4	Odpovědnost za zajištění požární ochrany			4
5	Útvary zajišťující plnění úkolů v oblasti požární ochrany v areálu SPOLANA s.r.o.			4
6	Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době			4
7	Druhy dokumentace požární ochrany			5
8	POžárně technické charakteristiky (PTCH)			6
9	Hasicí přístroje, vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany			6
10	Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení			7
11	Značení, skladování, umístění nebezpečných látek			8
12	Vnitřní kontrolní činnost v oblasti požární ochrany			8
13	Související dokumenty			10
14	Záznamy			11
15	Výklad pojmů a zkratk			12
16	Závěrečná ustanovení			14
17	Seznam příloh			14
Příloha č. 1 - Zařazení objektů do kategorií ZPN Příloha č. 2 - Použití hasicích přístrojů Příloha č. 3 - Elektrická požární signalizace Příloha č. 4 - Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par včetně dálkového přenosu (Plynová detekce) Příloha č. 5 - Povinnosti útvarů zajišťujících plnění úkolů v oblasti požární ochrany v areálu SPOLANA s.r.o. Příloha č. 6 - Požární evakuační plán (vzor). Požární poplachová směrnice (vzor). Požární řád (vzor) Příloha č. 7 - Dokumentace požární ochrany Příloha č. 8 - Povinnosti externích firem/subjektů v oblasti požární ochrany ve SPOLANA s.r.o. Příloha č. 9 - Další povinnosti preventivních požárních hlídek, preventistů PO a vedoucích osob v oblasti PO Příloha č. 10 - Záznam o předání místa asistence Příloha č. 11 - Přehled o prováděném školení o požární ochraně Příloha č. 12 - Povolení kouření Příloha č. 13 - Podmínky k vystavení „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“, vzor formuláře Příloha č. 14 - Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení				
Vypracoval: gestorský útvar		Prověřil: nadřízený útvaru		Schválil: jednatel
				Č. výt. / revize / 2
				Účinnost od
				20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8
Neratovice		St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 2 z 14

1 ÚČEL

Tato směrnice stanovuje organizační zabezpečení požární ochrany (dále též PO) nezbytné, pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účelem je vytvořit podmínky pro:

- účinnou ochranu života, zdraví osob, zvířat a majetku SPOLANA s.r.o. před požáry
- poskytování pomoci při požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
- vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce.

2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK

Tato směrnice je závazná pro všechny útvary SPOLANA s.r.o.; určená ustanovení jsou závazná i pro pracovníky externích firem působících v areálu SPOLANA s.r.o. Tato ustanovení jsou zahrnuta do S-4.1.5 a do S-3.11.5 „Povolování prací, včetně „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“ (viz příloha č.13 této směrnice).

Tato směrnice je šířena:

- podnikovým útvarům – v elektronické podobě v prostředí Lotus Notes a v Dok-systemu,
- externím firmám ORLEN Service S.A. a ORLEN Ochrana Sp.z o.o., zajišťuje útvar ISŘ prostřednictvím útvaru Facility management a bezpečnost,
- externí firmě UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., zajišťuje útvar ISŘ prostřednictvím útvaru Facility management a bezpečnost,
- Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, územní odbor Mělník – v elektronické podobě (datovou schránkou) zajišťuje útvar HZSP prostřednictvím útvaru Organizace,
- externím firmám působícím v areálu SPOLANA s.r.o.– na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. (na adrese „<http://www.spolana.cz/>“ v pohledu „Služby a areál / Legislativa“).

3 POVINNOSTI A ZÁKAZY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Za plnění povinností v oblasti požární ochrany ve SPOLANA s.r.o. odpovídá dle zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. § 2 odst. 2 statutární orgán, kterým je dle Zakladatelské listiny jednatel.

3.1 Základní povinnosti všech osob oblasti požární ochrany

- Počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.
- Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
- Znat a dodržovat Požární poplachové směrnice, Požární evakuační plán a Požární řád (je-li zpracován pro dané pracoviště), plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
- Účastnit se školení a odborné přípravy požární ochrany, znát způsob vyhlášení poplachu a přivolání pomoci v případě požáru, výbuchu, havárie apod., znát umístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů a hydrantů.
- Udržovat pořádek na pracovišti a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu Jednotky HZS podniku (HZSP), udržovat volné únikové cesty, nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzavěrům vody a plynu v objektech a k prostředkům PO.
- Oznámit neprodleně svému nadřízenému závady, které mohou mít za následek vznik požáru a závady věcných prostředků PO (zejména přenosných hasicích přístrojů, výbavy hydrantů apod.) nebo jejich použití či zneužití.
- Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.
- Další povinnosti preventivních požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 9 této směrnice.
- Další povinnosti preventistů PO jsou uvedeny v příloze č. 9 této směrnice.
- Další povinnosti vedoucích osob v oblasti požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 9 této směrnice.

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útv. HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 3 z 14
------------------------------	-----------------	--

3.2 Povinnosti v případě požáru či jiné mimořádné události (havárie, únik nebezpečných látek apod.)

- Oznámit neodkladně operačnímu středisku HZSP (dle S-3.17.2 „Hlášení, vyšetřování a evidence mimořádných událostí a pracovních úrazů“ každou mimořádnou událost (požár, havárie, únik nebezpečných látek apod.).
- Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob (se zohledněním bodu 3.1 g)).
- Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření (se zohledněním b. 3.1 g)
- Poskytnout osobní nebo věcnou pomoc Jednotce HZSP na výzvu velitele zásahu.

3.3 V areálu SPOLANA s.r.o. je ZAKÁZÁNO

Zákaz	Podrobnosti	Výjimky ze zákazu
Kouření	- Týká se i prostor v objektech v majetku či nájmu externích subjektů / firem. - Zóny se zákazem kouření jsou vymezeny prostorem před vrátnicemi č. 3, 4 a recepcí. - Platí i pro elektronické cigarety.	- Výjimka může být udělena na základě písemné žádosti pro přesně definovaný prostor: <u>pro externí firmy</u> – vedoucí útvaru Facility management a bezpečnost SPOLANA s.r.o. <u>pro SPOLANA s.r.o.</u> – velitel Hasičského záchranného sboru. - Povolení „Kouření povoleno“ uděluje velitel Hasičského záchranného sboru (připravuje specialista požární a havarijní prevence), na základě místního šetření (možnosti větrání, likvidace nedopalků, dodržení zásad požární prevence, atd). Povolení je limitováno příslušnou požárně technickou dokumentací. - V prostorech a objektech, kde je kouření povoleno, musí být na viditelném místě umístěno „Povolení ke kouření“ vyplněné a podepsané dle přílohy č. 12 této směrnice. - Poučení a seznam kuřáren jsou uvedeny v Lotus Notes v databázi „Požární ochrana“ - Kuřárny. Kopie Povolení ke kouření je uložena na útvaru HZSP. - Při porušení stanovených pravidel může kuřárny s okamžitou platností zrušit velitel HZSP na žádost specialisty požární a havarijní prevence.
Používání mobilních telefonů, radiostanic, diktafonů, fotoaparátů, kamer	- V prostorách označených tabulkou „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“ (zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22) a tabulkou „Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm“. - Přístroje musí být vypnuty !	V takto označených prostorách je povoleno použití radiostanic a přístrojů pouze v provedení do prostoru s nebezpečím výbuchu a se zřetelným označením „EX“.
Výkon práce s otevřeným ohněm	- Bez „Povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm“ (dále jen „Povolení“). - Bez odborné způsobilosti k provádění těchto prací (podrobnosti „Povolení“ viz S-3.11.5 „Povolování prací“ a její přílohy č. 1, 2, 6 a 7)	Vystavené „Povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm“: - Práce v prostorách se ZPN (viz příloha č.1 této směrnice) musí být odsouhlaseny odborně způsobilou osobou v oblasti PO (specialista požární a havarijní prevence útvaru HZSP), preventistou PO, v případě jejich nepřítomnosti velitelem směny Jednotky HZSP / jeho zástupcem – vždy se záznamem do „Povolení“ - Není-li možné jednoznačně definovat rizika spojená s použitím otevřeného ohně, je příslušný vedoucí povinen ustavit komisi, s účastí osoby odborně způsobilé v oblasti PO Trvalé povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm: - Uděluje velitel HZSP na základě písemné žádosti a prohlídky objektu odborně způsobilou osobou v oblasti PO.

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útv. HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 4 z 14
------------------------------	-----------------	--

		- Externí firmy/subjekty žádají o „Trvalé povolení“ pronajímatele (útvár Facility management a bezpečnost), který žádost postoupí útvaru HZSP. Ten zároveň vede evidenci vydaných „Trvalých povolení“.
Poškození zařízení PO a používání k jinému účelu, než jsou určena	- Zařízení PO jsou hasicí přístroje, věcné prostředky PO, požárně bezpečnostní zařízení atd. - Zákaz zahrnuje i výstražné a bezpečnostní tabulky.	Žádné.
Vjezd motor. vozidel do prostor s nebezpečím výbuchu	Tyto prostory jsou označeny tabulkou „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“ (zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22).	V opodstatněných a zdůvodnitelných případech může příslušný vedoucí vystavit „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“ (podmínky a vzor viz příloha č. 13 této směrnice, šablona formuláře W:\OI_FORMS\1POVOLENI_Výbuch.dot). Tím nejsou dotčena ustanovení S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o.“.

4 ODPOVĚDNOST ZA ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Požární ochranu ve SPOLANA s.r.o. řídí výrobní ředitel.

Odpovědnost za zajištění PO v jednotlivých objektech

Objekt / prostor	Zodpovídá	Upřesnění
Výrobní objekty a prostory	Příslušný vedoucí závodu / útvaru/ provozu (uživatel objektu)	Odpovědnost nelze přenést na podřízeného zaměstnance ani na zaměstnance provádějící kontrolní činnost v oblasti PO.
Nevýrobní objekty a prostory s podnikovými uživateli i v objektech bez uživatele	Vedoucí útvaru „správce“ (který má tento majetek v účetní evidenci)	Lze řešit dohodou „správce“ s jednotlivými uživateli.
Objekty a prostory s externími uživateli	Vedoucí útvaru „správce“ (který má tento majetek v účetní evidenci)	Lze řešit smluvně – přenesení odpovědnosti za plnění povinností v oblasti PO ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o PO na externího uživatele (ve smlouvě musí být určena osoba odpovědná za plnění povinností v oblasti PO).

5 ÚTVARY ZAJIŠŤUJÍCÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY V AREÁLU SPOLANA s.r.o.

Útvár Hasičský záchranný sbor podniku (HZSP)

- Jednotka Hasičského záchranného sboru podniku (HZSP)
- Operační středisko HZSP (včetně ohlašovny požáru)
- Požární a havarijní prevence.

Povinnosti útvarů zajišťujících plnění úkolů v oblasti PO jsou uvedeny v příloze č. 5 této směrnice.

6 ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ SNÍŽENÉHO PROVOZU A V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ

V době mimo všední dny - ranní směnu je požární ochrana v areálu SPOLANA s.r.o. zajištěna:

- jednotkou HZSP
- prostřednictvím systému elektrické požární signalizace (EPS)

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útvár HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 5 z 14
------------------------------	-----------------	--

- prostřednictvím systému plynové detekce (PD)
- prostřednictvím vedoucích zaměstnanců
- prostřednictvím požárních preventivních hlídek
- prostřednictvím preventistů PO
- nepravidelnou pochůzkovou činností zaměstnance útvaru HZSP
- další vnější kontrolu objektů zajišťuje pravidelnou pochůzkovou činností ORLEN Ochrana podle vlastního plánu.

V případě zvýšených bezpečnostních opatření jsou přijímána další konkrétní opatření, a to samostatným rozhodnutím Krizového štábu (viz R-3.17.1).

7 DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Dokumentaci požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Dokumentace PO musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná zaměstnancům a osobám, jichž se týká, a orgánům vykonávajícím státní požární dozor.

Druhy dokumentace PO viz následující tabulka, podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 7 této směrnice.

Dokument	Zpracovatel	Schvaluje	Ukládá (písemný dokument)
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se ZPN a BPN	OZO v PO	Vedoucí závodu/útvaru	Specialista požární a havar. prevence útvaru HZSP (v elektronické formě útvar HZSP v Lotus Notes)
Stanovení organizace zabezpečení PO	OZO v PO	Velitel Hasičského záchranného sboru	Specialista požární a havar. prevence útvaru HZSP
Požární řady	OZO ve spolupráci s vedoucím závodu / útvaru (vzor viz příl. č. 6)	Vedoucí závodu/útvaru	Vyvěšeno na provozech (v elektronické formě útvar HZSP v Lotus Notes)
Požární poplachové směrnice	OZO v PO (vzor viz příloha č. 6)	Velitel Hasičského záchranného sboru	Vyvěšeno na provozech (v elektronické formě útvar HZSP v Lotus Notes)
Požární evakuační plány	OZO v PO ve spolupráci s vedoucím závodu / útvaru (vzor viz příl. č. 6)	Vedoucí závodu/útvaru, Velitel Hasičského záchranného sboru	Vyvěšeno na provozech Specialista požární a havar. prevence útvaru HZSP (v elektronické formě útvar HZSP v Lotus Notes)
Dokumentace zdolávání požárů	Velitel Hasičského záchranného sboru, OZO v PO ve spolupráci s příslušným vedoucím závodu / útvaru a HZSP	Velitel Hasičského záchranného sboru, Orgán státního požárního dozoru	Velitel Hasičského záchranného sboru. OS HZSP Jednotka HZS Středoč. kraje
Řád operačního střediska	Vedoucí OS HZSP a SIS	Velitel Hasičského záchranného sboru	Vedoucí OS HZSP a SIS
Tematický plán a časový rozvrh školení o PO zaměstnanců a dalších osob a odborné přípravy PPH a preventistů PO (viz příloha č. 11 této směrnice)	OZO v PO	Velitel Hasičského záchranného sboru	Vstupní školení – Personální úsek ORLEN Unipetrol RPA a nadřízený školeného Ostatní - útvar HZSP (viz S-3.8.9 „Školení“)

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útvar HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 6 z 14
------------------------------	-----------------	--

Požární kniha	Specialista požár. a havar. prevence útvaru HZSP	Specialista požární a havar. prevence útvaru HZSP	Specialista požární a havar. prevence útvaru HZSP
Dokumentace o činnosti a akceschopnosti Jednotky HZSP	Velitelé směn HZSP	Velitel Hasičského záchranného sboru	Velitel Hasičského záchranného sboru, elektronicky-systém RCS HZS Kladno
Pracovní předpis pro systém plynové detekce	Velitel Hasičského záchranného sboru, OZO v PO ve spolupráci s příslušným vedoucím závodu / útvaru a HZSP	Velitel Hasičského záchranného sboru	Velitel Hasičského záchranného sboru, OZO v PO ve spolupráci s příslušným vedoucím závodu / útvaru a HZSP

8 POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY (PTCH)

Požárně technické charakteristiky (PTCH, definice viz kap. 15 této směrnice) musí být k dispozici pro látky, které se vyskytují při činnostech v kategorii ZPN a musí být pro daný objekt uvedeny v Požárním řádu.

PTCH chemických látek a chemických směsí, v rozsahu požadovaném zákonem č. 133/1985 Sb. a § 39 vyhlášky č. 246/2001 Sb., jsou uvedeny v databázi Sheet - „Aktuální bezpečnostní listy“ (seřazeno dle firem) v prostředí Lotus Notes. Aktualizaci Bezpečnostních listů v databázi zajišťuje útvar Životní prostředí.

Pro určení, zda u vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek jsou potřebné ke stanovení preventivních opatření jejich PTCH, je dle § 39 vyhlášky č. 246/2001 Sb. rozhodující:

množství	způsob uložení a manipulace	fyzikální stav a jeho případné změny
tepelný režim	reaktivita	způsob balení, objemy obalů a podobně

PTCH musí být k dispozici pro nebezpečné látky a přípravky klasifikované dle chemického zákona 350/2011 Sb. jako:

oxidující	extrémně hořlavé	vysoce hořlavé a hořlavé
-----------	------------------	--------------------------

9 HASICÍ PŘÍSTROJE. VYHRAZENÉ DRUHY VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY

Vyhrazené druhy věcných prostředků PO jsou věcné prostředky požární ochrany, na jejichž projektování, instalaci, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky.

Úsek/útvar/správa zajistí určeného pracovníka (viz příloha č. 9, kap. 3 této směrnice).

9.1 Hasicí přístroje (HP)

Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Použití hasicího přístroje viz příloha č. 2 této směrnice.

Typy HP: přenosné, pojízdné a přívěsné.

HP podle druhu hasicí látky: pěnové, vodní, práškové, sněhové, halotronové.

Počty a rozmístění HP: stanoveny na základě projektové dokumentace, PBR nebo PPN:

- HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
- v nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
- HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
- přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
- HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu – např. řetízkem.

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útvar HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 7 z 14
------------------------------	-----------------	--

Provozuschopnost = kontrolu a periodické zkoušky HP zajišťuje na základě uzavřené smlouvy pracovník externí firmy (revizní technik) s patřičným oprávněním, který vyřadí vadné HP a dodá nový či repasovaný HP. Příslušnou dokumentaci a celkový přehled vede specialista požární a havarijní prevence HZSP.

Tato externí firma vykonává servis podle stanoveného ročního harmonogramu kontrol:

- Provozuschopnost HP se prokazuje dokladem o jeho kontrole (1x ročně), kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury
- Periodická zkouška HP se provádí: u vodních a pěnových HP 1x za 3 roky, u ostatních HP 1x za 5 let.

Vyřazení HP se může provést v následujících případech:

- Vadný HP, který nelze předepsaným způsobem opravit,
- HP, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby,
- HP starší 20 let; s výjimkou hasicího přístroje CO₂, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.

O vyřazení hasicího přístroje z používání vystaví revizní technik externí firmy písemný doklad s uvedením důvodu vyřazení a předá jej uživateli nebo „správci“ příslušného objektu.

Evidenci HP vede uživatel nebo „správce“ objektu (viz kap. 4 této směrnice), který odpovídá za funkčnost a počet rozmístěných HP. Zároveň řeší nákup nových HP formou požadavku přes nakupující útvar (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.); případné změny umístění HP musí dohodnout se specialistou požární a havarijní prevence HZSP.

9.2 Vyhrazené druhy věcných prostředků Jednotky HZSP

Věcné prostředky HZSP jsou uvedeny v „Dokumentaci zdolávání požárů“ a u příslušných náčelníků Jednotky HZSP. U nich jsou uloženy i doklady o kontrole provozuschopnosti včetně servisu těchto věcných prostředků.

10 VYHRAZENÉ DRUHY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

10.1 Zařízení pro požární signalizaci (včetně zařízení dálkového přenosu)

10.1.1 Elektrická požární signalizace (EPS)

Jde o soubor hlásičů požáru, ústředěn EPS, přenosových a doplňujících zařízení vytvářejících systém, který opticky nebo akusticky signalizuje ohnisko nebo již vzniklý požár.

Kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti EPS při provozu jsou zajišťovány dle uzavřené smlouvy u odborné externí firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance HZSP, který zároveň vede příslušnou dokumentaci.

Provozuschopnost EPS zajišťuje útvar HZSP. Podrobnosti viz příloha č. 3 této směrnice.

Povinnosti vedoucích útvarů v oblasti EPS viz příloha č. 3 této směrnice.

10.1.2 Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par včetně dálkového přenosu (Plynová detekce, PD)

Detekuje a signalizuje nebezpečnou koncentraci hořlavých plynů a par v ovzduší; při dosažení nastavených koncentračních limitů nebezpečné látky včas informuje obsluhu daného pracoviště a OS HZSP o výskytu nebezpečných koncentrací škodlivých látek.

Kalibraci a kontroly provozuschopnosti PD zajišťuje 1x ročně dle uzavřené smlouvy odborná externí firma prostřednictvím útvaru HZSP, který vede i příslušnou dokumentaci.

Podrobnosti viz příloha č. 4 této směrnice.

Povinnosti vedoucích útvarů v oblasti PD viz příloha č. 4 této směrnice.

10.2 Další vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení

Jsou uvedeny v příloze č. 14 této směrnice.

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útvar HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 8 z 14
------------------------------	-----------------	--

11 ZNAČENÍ, SKLADOVÁNÍ, UMÍSTĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

11.1 Skladovací zásobníky hořlavých kapalin včetně zkapalněných plynů

Zásobníky musí být označeny:

Dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí se látky nebo směsi klasifikují a zařazují podle (ne)splnění příslušných kritérií pro dané třídy a kategorie nebezpečnosti. Z této klasifikace pak vycházejí pokyny pro bezpečné zacházení.

- Tabulkou „Nebezpečné látky“ - obsahující v horní polovině „Kemlerův kód“ (identifikační číslo nebezpečnosti) a v dolní polovině „UN“ kód (identifikační číslo látky) shodně s označením přepravy na komunikacích (oranžový podklad 40x30 cm), podrobněji viz Bezpečnostní listy těchto látek (v oddílu 14 BL) v databázi „Sheet“ v Lotus Notes a bezpečnostní instrukce B-3.16.40 „Značení nádob (zásobníků, nádrží), skladů a prostranství s NCHLS“.
- Tabulkami dle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) – podrobněji viz Bezpečnostní listy těchto látek (v databázi „Sheet“ v Lotus Notes) a B-3.16.40 „Značení nádob (zásobníků, nádrží), skladů a prostranství s NCHLS“.

Za označení zásobníků odpovídá „správce“ (viz kap. 4 této směrnice) nebo uživatel daného objektu / prostoru.

11.2 Tlakové nádoby (lahve)

Pro umístění tlakových lahví platí níže uvedené požadavky:

(přesné podmínky skladování tlakových nádob jsou stanoveny v normě ČSN 07 8304)

- Umístění tlakových nádob na plyny v místnostech musí být označeno na vstupních dveřích:
 - tabulkou se symbolem tlakové lahve a s uvedením druhu skladovaného plynu a počtu uložených lahví
 - bezpečnostní značkou zákazu kouření a vstupu s otevřeným ohněm
- Samostatně visle stojící nádoby musí být vhodně zajištěny proti pádu (např. řetízkem).
- Lahve musí být opatřeny snímatelným ochranným obloučkem.
- Při skladování na volné ploše musí být vyčleněna samostatná plocha pro umístění lahví s dostatečnou ochranou proti klimatickým vlivům. Pokud se jedná o železnou klec, musí být patřičně uzemněna.
- Odděleně se ukládají plné a prázdné lahve, místa pro uložení jsou označena tabulkami „Plné nádoby“, „Prázdné nádoby“.
- Pro umístění lahví na pracovišti / ve skladu musí být zachován prostor pro snadný a rychlý únik (lahve nesmí ztížit či znemožnit přístup k hlavním uzávěrům, k prostředkům požární ochrany).

Za označení, umístění a skladování tlakových nádob odpovídá „správce“ (viz kap. 4 této směrnice) nebo uživatel daného objektu / prostoru.

12 VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Součástí pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně jsou:

- preventivní požární prohlídky
- cvičné požární poplachy
- neplánované prohlídky
- opakované prohlídky

12.1 Preventivní požární prohlídky (PPP)

Předmět PPP	- zjišťování stavu zabezpečení PO a dodržování podmínek požární bezpečnosti v areálu SPOLANA s.r.o. - prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO
Cíl PPP	- odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu - lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba odborně způsobilá (OZO) provádějící PPP, po provedené konzultaci s vedoucím daného pracoviště

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útv. HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 9 z 14
Neratovice		

Provádění PPP	- osoba odborně způsobilá (OZO) na všech pracovištích / objektech SPOLANA s.r.o. dle harmonogramu PPP, který zpracovává specialista požární a havarijní prevence na následující rok a schvaluje velitel hasičského záchranného sboru - v periodách uvedených v § 12 způsob provádění pravidelných kontrol dle vyhl. 246/2001 Sb.
Záznam o PPP	Provedení PPP dokládá záznam do Požární knihy. Záznam musí být sepsán OZO provádějící PPP po jejím provedení (včetně zjištěných závad). Záznam o PPP obsahuje: - označení objektu a pracoviště, datum provedení - zjištěné skutečnosti - navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění - jméno a podpis osoby odborně způsobilé, která záznam provedla - jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště, v případě navržení opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění - záznam o splnění navržených opatření
Odstranění závady	Nedojde-li včas a v určeném termínu k odstranění závady zaznamenané v Požární knize a v databázi „Závady BOZP“ v Lotus Notes, oznámí velitel Hasičského záchranného sboru nebo specialista požární a havarijní prevence tuto skutečnost neprodleně písemně výrobnímu řediteli, který rozhodne o dalším řešení.

12.2 Cvičné požární poplachu

Předmět poplachu	Prověření účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových směrnících v areálu SPOLANA s.r.o.
Vyhlášení poplachu	Příslušný vedoucí 1x ročně na jednotlivých pracovištích / objektech v areálu SPOLANA s.r.o., kde: - jsou složité podmínky pro zásah - se provozují činnosti se ZPN - jsou zpracovány požární evakuační plány - to stanoví dokumentace o PO pro všechny zaměstnance a další osoby, které se zdržují na pracovišti.
Ohlášení poplachu Záznam o poplachu	- Příslušný vedoucí předem ohlásí vyhlášení poplachu na OS HZSP, které dá pokyn Jednotce HZSP k výjezdu na místo události - OS HZSP tuto skutečnost ohlásí v nejbližším možném termínu OS HZS Kladno a specialistovi požární a havarijní prevence.
Odstranění zjištěných nedostatků	V zápisu z cvičného požárního poplachu jsou uvedeny zjištěné nedostatky; příslušný vedoucí zajistí odstranění zjištěných nedostatků (v rámci možností).

12.3 Neplánované prohlídky

Předmět NP	- zjišťování stavu zabezpečení PO a dodržování podmínek požární bezpečnosti v areálu SPOLANA s.r.o., které nejsou zahrnuty do pravidelných požárních prohlídek - prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO
Cíl NP	- kontroly v oblasti požární bezpečnosti, které nejsou zahrnuty v ročním harmonogramu plánovaných kontrol - zejména v případě podezření na nesrovnalosti/porušení/neopatrnost v oblasti požární oblasti
Provádění NP	- osoba odborně způsobilá (OZO)
Záznam z NP	- vyhotovený zápis, který se doloží příslušnému vedoucímu závodu/útvary a veliteli Hasičského záchranného sboru, záznam do Požární knihy se z neplánovaných prohlídek neprovádí, není uvedeno v § 12 způsob provádění pravidelných kontrol dle vyhl. 246/2001 Sb.
Odstranění závady	- příslušný vedoucí závodu/útvary zajistí odstranění zjištěných nedostatků (v rámci možností).

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útvary HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 10 z 14
------------------------------	-----------------	---

12.4 Opakované prohlídky

Předmět a cíl OP	- prověření, ke zjištění odstranění zjištěné závady během neplánované (mimořádné) prohlídky - kontroly nejsou zahrnuty v ročním harmonogramu plánovaných kontrol
Provádění OP	- osoba odborně způsobilá (OZO)
Záznam z OP	- vyhotovený zápis, který se doloží příslušnému vedoucímu závodu/útvary a veliteli Hasičského záchranného sboru, záznam do Požární knihy se z neplánovaných prohlídek neprovádí, není uvedeno v § 12 způsob provádění pravidelných kontrol dle vyhl. 246/2001 Sb.

- U neplánovaných a opakovaných prohlídek se zápisy do Požární knihy neprovádějí, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci nevyžaduje.
- Zápisy z neplánovaných a opakovaných prohlídek vede zaměstnanec HZSP – specialista požární ochrany.

13 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 283/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalínové cesty
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Nařízení vlády č. 34/1986 Sb. o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů PO, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
- Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

S-3.8.9	„Školení“
S-3.10.1	„Metrologický řád“
S-3.11.5	„Povolování prací“
S-3.12.1	„Záznamy“
S-3.16.6	„Práce s chemickými látkami, karcinogeny, mutageny a biologickými činiteli“
S-3.17.2	„Hlášení, vyšetřování a evidence mimořádných událostí a pracovních úrazů“
S-3.17.5	„Havarijní plánování - prevence závažných havárií“
S-3.19.11	„Řízení změn v technologii výroby a výrobním zařízení“
S-4.1.5	„Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“
S-4.2.2	„Organizační řád“
R-3.17.1	„Krizové řízení“

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útvary HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGR-23-13 Strana 11 z 14
------------------------------	-----------------	---

Proces P-1.5 „Plánování údržby“
Proces P-3.11 „Řízení údržby, oprav, servisu, revizí“
Proces P-3.18 „Schvalování nových výrobků a obalů, rušení výrobků“
B-3.16.40 „Značení nádob (zásobníků, nádrží), skladů a prostranství s NCHLS“
Směrnice S501 „Nákup“
„Řád operačního střediska a ohlašovny požárů“

14 ZÁZNAMY

- Písemná žádost o povolení kouření - udělení výjimky - kap. 3 odst. 3.3; příloha č. 12
- Povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm - kap. 3 odst. 3.3; S-3.11.5 přílohy č. 1, 2, 6 a 7
- Zápis z jednání komise o stanovení podmínek pro povolení práce s otevřeným ohněm - kap. 3 odst. 3.3; S-3.11.5 příloha č. 7
- Oznámení mimořádné události OS HZS (ohlašovně požárů) - kap. 3 odst. 3.2
- Informace o požárně nebezpečných činnostech provozovaných v objektech a požárně nebezpečných látkách a materiálech nacházejících se v objektech - příloha. č. 9, odst. 3.1
- Požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, Požárně technické charakteristiky výrobků - kap. 8
- Jmenný seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (součást Požárního řádu) – příl. č. 6, str.4
- Dokumentace zdolávání požárů (operativní plán) - kap. 7; příloha č. 7 kap.7
- Dokumentace o vstupním školení zaměstnanců v PO - příloha č. 7 kap. 10; příloha č.11
- Dokumentace o školení zaměstnanců o PO - příloha č. 7 kap.10; příloha č. 11
- Dokumentace o školení vedoucích osob o PO - příloha č. 7 kap.10; příloha č. 11
- Školící prezenční listiny - příloha č. 11
- Dokumentace o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do PPH a preventistů PO – příl. č.7 kap.10; příl. č.11
- Dokumentace o činnosti útvaru HZSP - kap. 7; příloha č. 7 kap.12
- Bezpečnostní listy - kap. 8; kap. 11; uloženo v elektronické podobě v databázi Sheet (v Lotus Notes)
- Doklad o kontrole hasicího přístroje - kap. 9 odst. 9.1
- Doklad o vyřazení hasicího přístroje - kap. 9 odst. 9.1
- Dokumentace požárně bezpečnostních zařízení - příloha č. 14;
- Požární kniha - kap. 7, kap. 12 odst.12.1, 12.2; příloha č. 7 kap.11
- Dokumentace k zařízení pro zásobování požární vodou (požární hydranty aj.) - příloha č. 14 kap. II.4
- Dokumentace k požárním klapkám - příloha č. 14 kap. I

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útv. HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 12 z 14
------------------------------	-----------------	---

- Harmonogram preventivních požárních prohlídek na rok.... - kap. 12 odst. 12.1
- Zápis z neplánovaných/opakovaných preventivních požárních prohlídkách - kap. 12 odst. 12.3, 12.4
- Předávací protokol systému EPS - příloha č. 3 odst. 3.4
- Záznamy v evidenci o revizích a zkouškách EPS - příloha č. 3 kap. 4
- Dokumentace k systému PD (např. evidence detektorů, kalibrační listy) - příloha č. 4 odst. 3.2, 4.3
- Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu - kap. 3 odst. 3.3; příloha č. 13, šablona formuláře
W:\OI_forms\1POVOLENI_Výbuch.dot

Dokumenty se záznamy ukládá pověřený zaměstnanec příslušného útvaru (kde záznamy vznikají nebo jsou pro daný útvar určeny v souladu s ustanoveními této směrnice) na určeném pracovišti po dobu jejich platnosti, určené dokumenty i v elektronické podobě ve stanovených databázích.

Poté zajišťuje nakládání s těmito dokumenty podle obecně platných předpisů a S-3.12.1, ukládání záznamů v elektronické podobě viz proces č. 3.9.1.

15 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

Výklad běžných (často používaných) pojmů a zkratk, které jsou použity v této směrnici a nejsou níže uvedeny, je součástí databáze „Podniková legislativa“ v Lotus Notes.

Další pojmy PO uváděné v této směrnici jsou vymezené vyhláškou o požární prevenci:

- požární bezpečnost
- ohlašovna požárů
- požár, požární nebezpečí
- normativní požadavek
- hořlavá látka
- průvodní dokumentace
- požární technika
- požárně bezpečnostní zařízení
- požárně technická charakteristika
- věcné prostředky PO
- veřejnost
- technicko-bezpečnostní parametr
- vyhrazené druhy požární techniky, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení

odborně způsobilá osoba (OZO) - osoba způsobilá k činnosti v oblasti požární prevence podle §§ 6 a 11 Zákona o PO

Ostraha podniku - externí firma ORLEN Ochrana Sp.z o.o. zajišťující na smluvním základě ostrahu SPOLANA s.r.o.

Personální úsek – personální úsek ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., který zajišťuje na smluvním základu určené personální / mzdové činnosti pro SPOLANA s.r.o.

„Povolení“ - povolení k práci na zařízení, ke svařování a prací s otevřeným ohněm, viz příloha č.1 S-3.11.5
„Povolování prací“

požární kniha - dokument, který slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se PO na jednotlivých pracovištích / objektech SPOLANA s.r.o.

preventista PO - zaměstnanec, který absolvoval kurz odborné přípravy z PO jako vedoucí zaměstnanec a preventisty PO. Mezi hlavní povinnosti patří dohled nad dodržováním požárně bezpečnostních předpisů a určených podmínek požární ochrany.

požárně technická charakteristika (PTCH) - vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování látky při procesu hoření nebo s ním související, dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí se látky nebo směsi klasifikují a zařazují podle (ne)splnění příslušných kritérií pro dané třídy a kategorie nebezpečnosti. Z této klasifikace

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útv. HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8 St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 13 z 14
------------------------------	-----------------	---

pak vycházejí pokyny pro bezpečné zacházení.

- Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti.
- Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látky nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování.

požární obvod - souhrn objektů v působnosti určené odborně způsobilé osoby (OZO)

požární ochrana (PO) - vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví osob a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

pracoviště - pro účely této směrnice se jedná o stavební objekty, provozy, výroby, laboratoře, sklady a dílny, ale též jednotlivé budovy, místnosti a objekty provizorní

prevence - pro účely této směrnice se jedná o vlastní kontrolní činnost odborně způsobilé osoby v oblasti požární prevence v rámci SPOLANA s.r.o. (ve smyslu § 5 odst.1 e) a § 6 zákona o PO)

preventivní požární prohlídka - pravidelné vlastní ověření dodržování předpisů o PO v souladu s plánem

preventivní požární úsek - seznam pracovišť / objektů s rozpisem četnosti intervalů provádění preventivních požárních prohlídek

represe - soubor teoretických poznatků a praktických činností, které vedou k likvidaci požáru, případně jiné mimořádné události

revizní technik - pro účely této směrnice externí pracovník s patřičným oprávněním (OOZP)

vedoucí OS HZSP a SIS - vedoucí spojové a informační služby, zaměstnanec útvaru HZSP

správce - úsek/útvár, který má dlouhodobý hmotný majetek v účetní evidenci (je uveden v objektové soustavě SPOLANA s.r.o.), nebo vedoucí tohoto úseku/útvaru

uživatel - podnikový útvar, který užívá dlouhodobý hmotný majetek, nebo externí firma, na kterou byla smluvně (nájemní smlouvou) přenesena odpovědnost za plnění povinností v oblasti PO (ve smyslu § 2 zákona o PO), nebo vedoucí tohoto útvaru / externí firmy/subjektu

vedoucí osoba - osoba, která je na jednotlivém stupni řízení zaměstnavatele oprávněna stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny; tyto osoby mohou být zaměstnanci SPOLANA s.r.o. s uzavřenou smlouvou o pracovním poměru anebo smlouvou o výkonu funkce

vnitřní kontrola PO - slouží k ověření plnění povinností vyplývajících z vnitřních předpisů o PO v rámci SPOLANA s.r.o. a současně poskytuje vedoucím vybraných pracovišť / objektů informace o aktuálním stavu PO

BPN - kategorie provozovaných činností bez požárního nebezpečí

DZP - dokumentace zdolávání požárů

EPS - elektrická požární signalizace

HZSP - Hasičský záchranný sbor podniku SPOLANA s.r.o.

NL - nebezpečné látky

OS HZSP - Operační středisko a ohlašovna požárů útvaru HZSP

OZO, OZO v PO - pro účely této směrnice odborně způsobilá osoba k činnosti v oblasti požární prevence podle §§ 6 a 11 Zákona o PO

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útvár HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.17.8
Neratovice		St. číslo: SGŘ-23-13 Strana 14 z 14

PBZ	- požárně bezpečnostní zařízení
PCO	- pult centrální ochrany (pracoviště Ostrahy podniku)
PD	- plynová detekce
PO	- požární ochrana
PPH	- preventivní požární hlídka
PPP	- preventivní požární prohlídka
PTCH	- požárně technická charakteristika (látek, materiálů, surovin, výrobků atd.)
KOPIS HZS ČR	- Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně
VPN	- kategorie provozovaných činností - vysoké požární nebezpečí
ZPN	- kategorie provozovaných činností - zvýšené požární nebezpečí

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Seznámení s touto směrnicí

- S touto revizí musí být neprodleně prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci a vedoucí osoby SPOLANA s.r.o.
- Vedoucí pracovníci externích firem/subjektů, které působí v areálu SPOLANA s.r.o. (tzn. s trvalým sídlem, v pronájmu nebo na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí služby) jsou povinni proškolit z přílohy č. 8 této směrnice své podřízené pracovníky. Tato povinnost je definována v S-4.1.5.

16.2 Platnost stávajících dokumentů PO

Stávající dokumenty PO – Požární řády s přílohou, Požární poplachová směrnice, Požární evakuační plány, Pokyny pro činnost požárních preventivních hlídek – zůstávají nadále v platnosti do pokynu k aktualizaci dokumentace PO (např. změna zařazení objektů do členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí, návrh státního požárního dozoru).

16.3 Povinnost útvaru Integrované systémy řízení

V případě změn v Příloze č. 8 „Povinnosti externích subjektů v oblasti požární ochrany v areálu SPOLANA s.r.o.“ je povinen útvar ISŘ aktualizovaný text zapracovat do směrnice S-4.1.5 „Povinnost externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“.

17 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1	- Zařazení objektů do kategorií ZPN
Příloha č. 2	- Použití hasicích přístrojů
Příloha č. 3	- Elektrická požární signalizace
Příloha č. 4	- Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par včetně dálkového přenosu (Plynová detekce)
Příloha č. 5	- Povinnosti útvarů zajišťujících plnění úkolů v oblasti požární ochrany v areálu SPOLANA s.r.o.
Příloha č. 6	- Požární evakuační plán (vzor). Požární poplachová směrnice (vzor). Požární řád (vzor)
Příloha č. 7	- Dokumentace požární ochrany
Příloha č. 8	- Povinnosti externích firem/subjektů v oblasti požární ochrany ve SPOLANA s.r.o.
Příloha č. 9	- Další povinnosti preventivních požárních hlídek, preventistů PO a vedoucích osob v oblasti PO
Příloha č. 10	- Záznam o předání místa asistence
Příloha č. 11	- Přehled o prováděném školení o požární ochraně
Příloha č. 12	- Povolení kouření
Příloha č. 13	- Podmínky k vystavení „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“, vzor formuláře
Příloha č. 14	- Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení

Vypracoval: Lubomír Vinkler specialista požární a havarijní prevence útvar HZSP	Prověřil: Martin Tomi velitel Hasičského záchranného sboru podniku	Schválil: Piotr Tomiło jednatel	č. výt./ revize / 2
			Účinnost od: 20. 02. 2026

ZVÝŠENÉ POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ (ZPN)

vysvětlivky: a, b, c, e, g, j - začlenění podle § 4, odst. 2 zákona o Požární ochraně
 periody dané v § 12 způsob provádění pravidelných kontrol, dle vyhl. 246/2001 Sb.

objekt	název objektu	provozované činnosti
A1080	sklad hořlavých kap. čistých chemikálií	4/2a
A1060	trafostanice	4/2j
A1250	podnikový archiv	4/2e
A1460	rozvodna + transformátor	4/2j
A1490	rozvodna	4/2j
A3070	rozvodna	4/2j
A3080	rozvodna	4/2j
A4080	rozvodna	4/2j
A5080	rozvodna	4/2j
B3100	rozvodna	4/2j
B310A	rozvodna	4/2j
B316A	rozvodna	4/2j
B3190	rozvodna + transformátor	4/2j
B4110	2x transformátor	4/2j
B5100	admin. budova + elektrorozvodna	4/2j
B5110	trafostanice + rozvodna páry	4/2j
B5210	rozvodna R90, VN (TIU)	4/2j
C1540	rozvodna vodárny R80	4/2j
C2390	transformátor 110kV T108	4/2j,e
C239A	transformátor 110kV T109	4/2j,e
C2440	trafostanice a rozvodna R01	4/2j,e
C247A	rozvodna R02	4/2j
C343A	zásobník tekuté síry	4/2a
C343B	jímka tekuté síry	4/2a
C5440	strojní a kyslíková dílna	4/2b,j
C6000	rozvodna 110 kV- původní	4/2j,e
C600A	rozvodna 110 kV- přístavba, kompenzace	4/2j
C601B	regulační stanice zem.plynu	4/2j
D161B	elektorozvodna R32	4/2j
D164A	zásobník síry	4/2a
D2630	trafostanice	4/2j
D2640	sklad dílů a olejů	4/2a,e
D3600	rozvodna + transformátor	4/2j
D368A	elektorozvodna R61	4/2j
D3700	rozvodna	4/2j
D464B	trafostanice, rozvodna	4/2j
D468D	trafostanice VCM	4/2j
D4740	budova trafostanice a rozvodny	4/2j
D562A	rozvodna + transformátor	4/2j
E1900	rozvodna, trafo, dílny	4/2j,e
E2770	elektorozvodna R60	4/2j
E4820	uložiště olejů	4/2e
E4830	trafostanice	4/2j
F2040	transformační stanice	4/2j
F2050	rozvodna NN	4/2j
F3010	trafostanice R83	4/2j
P1040	kontrolní objekt	4/2a,c,e,j

POUŽITÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

(jakým hasicím přístrojem co hasit)

pěnový hasicí přístroj		
<i>vhodný</i>	<i>nevhodný</i>	<i>nesmí se použít</i>
- pevné hořlavé látky - benzín, nafta, minerální oleje a tuky	- hořlavé kapaliny mísící se s vodou - hořlavé plyny	- elektrická zařízení pod proudem - lehké a hořlavé alkalické kovy (draslík, sodík, lithium)
vodní hasicí přístroj		
<i>vhodný</i>	<i>nevhodný</i>	<i>nesmí se použít</i>
- papír, dřevo a další pevné hořlavé látky - alkoholy	- benzín, nafta, líh, ředidlo - hořlavé plyny - cenné materiály (archivy)	- elektrická zařízení pod proudem - lehké a hořlavé alkalické kovy - látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny) - rostlinné a živočišné tuky a oleje
práškový hasicí přístroj		
<i>vhodný</i>	<i>nevhodný</i>	<i>nesmí se použít</i>
- elektrická zařízení pod proudem - hořlavé plyny - benzín, nafta, oleje - pevné materiály - PC, televizory a další elektronika	dřevo, uhlí, textil	lehké a hořlavé alkalické kovy
sněhový hasicí přístroj (CO₂)		
<i>vhodný</i>	<i>nevhodný</i>	<i>nesmí se použít</i>
- elektrická zařízení pod proudem - hořlavé plyny - hořlavé kapaliny - jemná mechanika a elektronické zařízení	pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí	- lehké a hořlavé alkalické kovy - hořlavý prach - sypké látky
!!! POZOR !!! při potřísnění pokožky Co₂ hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!!!		
halotronový hasicí přístroj		
k hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek		
<i>vhodný</i>	<i>nevhodný</i>	<i>nesmí se použít</i>
- automobily - jemná mechanika a elektronika počítačů - elektrické zařízení pod proudem - archivy a cenné materiály		pevné žhnoucí látky
!!! POZOR !!! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání – hrozí poškození zdraví		

HASICÍ PŘÍSTROJ			
① VYTÁHNI POJISTKU !			
② NASMĚRUJ NA OHEŇ !			
③ STISKNI PÁKU VENTILU !			
	SPRÁVNĚ	✗ ŠPATNĚ	
Požár hasit po směru větru.		✗ 	
Hořící plochu hasit od kraje.		✗ 	
Odkapávající a stékající látky hasit od shora dolů.		✗ 	
Hořící stěny hasit zdola nahoru.		✗ 	
Při použití více přístrojů tyto nasadit najednou, ne postupně.		✗ 	
Dát pozor na opětovný vznik požáru.		✗ 	

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární ochraně je nutno stanovit způsob zabezpečení podniku elektrickou požární signalizací (EPS) a určit postup činností a úkolů, které musí přitom plnit zúčastněné subjekty.

Postup činností a úkolů v oblasti plynové detekce (PD) řeší příloha č. 4 této směrnice.

1 Obecná ustanovení

Kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti EPS při provozu jsou zajišťovány dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance HZSP, který zároveň vede příslušnou dokumentaci.

Pro zamezení planých poplachů a výjezdů Jednotky HZSP při provádění čistících, asanačních a svářečských prací, při nichž může dojít k aktivaci EPS, zajistí odpovědný zaměstnanec určený v „Povolení k práci“ dle S-3.11.5 „Povolování prací“, aby informace o přesném místě prací (objekt, útvar, patro, místnost, druh činnosti), čase zahájení a ukončení prací, byla prokazatelně oznámena na OS HZSP – 736 506 511, 736 506 488.

Po dobu trvání těchto prací zajistí výše uvedený zaměstnanec ve vymezeném prostoru konání prací kontrolu dodržování ustanovení S-3.11.5 a zajistí dostupnost spojení s OS HZSP.

Při vyhlašování cvičných poplachů iniciací čidel musí být přítomna osoba znalá EPS, aby nedošlo k poškození čidla.

2 Popis systému elektrické požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace je vyhrazený druh požárně bezpečnostního zařízení a slouží k detekování zplodin hoření, kouře, plamene, teploty a plynů s následnou signalizací vzniklé situace, k ovládání doplňujících zařízení EPS a vyhlášení poplachu Jednotce HZSP.

Systém EPS je komplexní soubor zařízení od čidel přes ústředny až po systém MM 8000 (Memory Master), který centrálně vyhodnocuje signalizaci EPS na operačním středisku HZSP.

Základní prvky elektrické požární signalizace:

HLÁSIČ POŽÁRU

- přístroj, který vytváří výstupní elektrický signál
 - a) samočinně při dosažení hodnoty reakce - automatický hlásič,
 - b) uvedením do činnosti osobou - tlačítkový hlásič.

ÚSTŘEDNA EPS

- přijímá a vyhodnocuje data od hlásičů, řídí a ovládá doplňující zařízení a vyhodnocená data přenáší do MM 8000,
- je vybavena bezzánikovým zdrojem napětí.

PŘENOS DAT

- je zajišťován optickým kabelem sběrnici LOOP (smyčka pro kruhový sériový přenos dat elektrické požární signalizace), k této sběrnici jsou přes převodníky napojovány podřízené ústředny.

VYHODNOCOVARCÍ SYSTÉM MM 8000

- zpracovává data od ústředen, zajišťuje jejich dálkové ovládání, s textovým a grafickým stromem tvoří podklady pro řídicí systém počítačového pracoviště OS HZSP,
- je vybaven bezzánikovým zdrojem napětí.

SYSTEM LMS

- zpracovává a soustředí vybraná data od vybraných ústředen pro informování velínů závodů.

3 Navrhování a realizace elektrické požární signalizace

3.1

Elektrická požární signalizace je navrhována a realizována na základě schválených opatření vyplývajících z posouzení požárního nebezpečí, u nových staveb nebo rekonstruovaných technologií na základě projektové dokumentace. Součástí stavební dokumentace je projekt EPS, který je zpracován autorizovaným technikem na základě oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., § 5, 3j).

3.2

Projekt EPS je zpracováván a konzultován ve spolupráci s útvarem HZSP, zastoupeným zaměstnancem zodpovědným za provoz EPS, a s pověřeným zaměstnancem útvaru, kde bude elektrická požární signalizace realizována.

3.3

Projektovaná EPS musí být kompatibilní se stávajícím systémem MM 8000 a v souladu s uzavřenou smlouvou.

3.4

Uvedení nového systému EPS do provozu je realizováno dle příslušných předpisů za přítomnosti:

- zástupců dodavatele EPS,
- Investičního úseku (odběratele EPS),
- správce EPS (závod / útvar, v jímž spravovaném objektu je EPS instalována a provozována),
- útvaru HZSP (provozovatel EPS)

formou samostatného předávacího protokolu.

4 Hlavní úkoly a povinnosti podnikových útvarů při aktivaci EPS

Závody

Obsluhu jednotlivých velinů a provozů, kde jsou umístěny ústředny EPS, se při jejich aktivaci řídí:

- předpisy pro obsluhu zařízení EPS (manuály od dodavatele zařízení),
- technologickým reglementem,
- požárním řádem pracoviště,
- požární poplachovou směrnicí,

Vzniklou závadu ohlašují zaměstnanci zodpovědnému za provoz EPS nebo na OS HZSP.

Vedoucí závodů / útvarů

- zabráňují neoprávněným zásahům do systému EPS a jeho poškozování,
- v souladu se S-3.11.5 „Povolování prací“ povolují přístup k základním prvkům EPS zaměstnancům útvaru HZSP a servisním pracovníkům.

Hasičský záchranný sbor podniku:


- zajišťuje provoz EPS prostřednictvím zaměstnance zodpovědného za provoz EPS, a to v souladu s příslušnými předpisy
- zajišťuje výjezd a činnost Jednotky HZSP dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb.,
- zaměstnanec odpovědný za provoz EPS vede evidenci o revizích a zkouškách.

5 Servisní organizace EPS (externí firma)

- smluvně zajišťuje pravidelné kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti EPS při provozu, a to:
 - a) jednou za měsíc u ústředí a doplňujících zařízení
 - b) jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá
- smluvně zajišťuje předpisy a normami vymezené opravy a údržbu
- má přístup k zařízení EPS v areálu SPOLANA s.r.o. pouze za přítomnosti zaměstnance odpovědného za provoz EPS nebo techniků útvaru HZSP.

6 Schéma postupu při aktivaci elektrické požární signalizace

OS HZSP

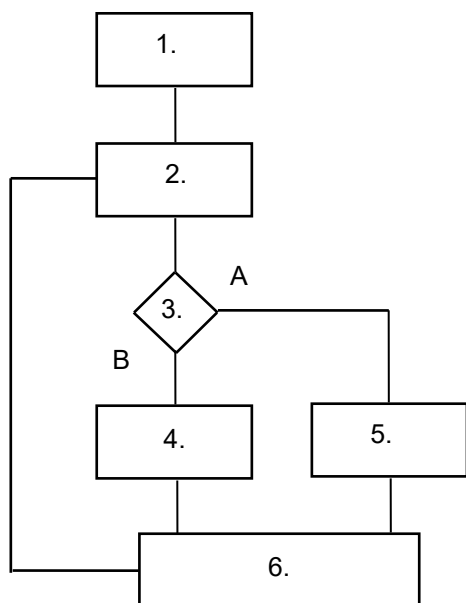

1. Aktivace hlásiče EPS.

2. Vyhodnocení ústřednou EPS.

3. Vyhodnocení MM 8000, převzetí hlášení obsluhou operačního střediska HZSP.

A – je v tomto místě hlášena práce, která má za následek aktivaci hlásiče EPS-6.


B – není v tomto místě hlášena práce, která má za následek aktivaci hlásiče EPS-5.

4. Obsluha OS HZSP vyhlašuje poplach Jednotce HZSP.

5. Obsluha OS HZSP provede ověření na příslušném panelu.

6. Obsluha OS HZSP provede zpětné nastavení.

Obsluha ústředny EPS

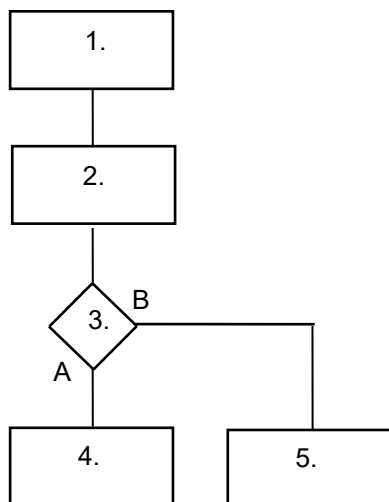

1. Aktivace hlásiče EPS.

2. Vyhodnocení ústřednou EPS.

3. Obsluha ústředny (EPS) zjistí veškeré informace vyhodnocené ústřednou EPS.

A – je v tomto místě hlášena práce, která má za následek aktivaci hlásiče EPS-6.

B – není v tomto místě hlášena práce, která má za následek aktivaci hlásiče EPS-5.

4. Obsluha ústředny (EPS) provádí činnosti dle příslušných předpisů a nařízení – spolupracuje s obsluhou OS HZSP.

5. Obsluha ústředny (EPS) prověří místo prací a podá informaci na OS HZSP.

7 Rozmístění čidel elektrické požární signalizace ve SPOLANA s.r.o.**Sklad chemikálií – objekt A1080**

Název	Typ	Počet
Hlásič	DO 1101A EX	9
Hlásič plamenný	DF 1101 Ex	1
Tlačítka	DM 1103	4

Podniková spisovna – objekt A 1250

Název	Typ	Počet
Hlásič	F 906	27
Hlásič	R 716	1
Tlačítka	D 900	1
Tlačítka	AT 50 Mi	4

NeraAgro / Sklad hořlavin – objekt A 1230

Název	Typ	Počet
Hlásič	F 910	2
Hlásič plamenný	S 2406	5
Tlačítka	ATAN 50	2

Útvar Řízení jakosti

Název	Typ	Počet
Hlásiče	FDO 241	73
Hlásiče	FDT 241	6
Vstupní člen	FDCI 222	3
Tlačítka	FDM 223	11

Výpočetní středisko

Název	Typ	Počet
Tablo	B3Q 661	1
Hlásiče	FDO 241	27
Tlačítka	FDM 223	5

Stlačené plyny – dusíková stanice

Název	Typ	Počet
Hlásiče	FDO 241	22
Hlásiče	FDT 241	1
Tlačítka	FDM 223	4

Energovelín trafostanice

Název	Typ	Počet
Hlásič	FDO 241	145
Tlačítka	FDT 241	3
Tlačítka	FDM 223	20

ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI HOŘLAVÝCH PLYNŮ A PAR VČETNĚ DÁLKOVÉHO PŘENOSU (PLYNOVÁ DETEKCE)

Tento postup stanovuje hlavní zásady pro zajištění správné funkce systému plynové detekce (dále též PD) v areálu SPOLANA s.r.o. a dále určuje postup činností zúčastněných subjektů.

1 Obecná ustanovení

Pro zamezení zbytečného výjezdu Jednotky HZSP při odběru vzorků ze zařízení a provádění servisních, čistících a asanačních prací, kdy je předpoklad zvýšení emisí nebezpečných látek (NL), které by systém PD mohl zaznamenat, zajistí směnový mistr / případně operátor, manipulant, aby informace o čase a délce prováděných činností byla před jejich zahájením sdělena na OS HZSP.

Tato informace musí obsahovat jméno nahlašujícího, číslo objektu a číslo detektoru. Pro informování OS HZSP se v těchto případech používá telefonní linka 736 506 511, 736 506 488.

Na vyžádání směnového mistra / operátora, manipulanta poskytuje Jednotka HZSP technickou pomoc při zjišťování zdroje a přítomnosti nebezpečné látky měřením. Při požadavku na poskytnutí technické pomoci se používá telefonní linka 736 506 511, 736 506 488.

2 Popis PD

Systém plynové detekce je zařízení pro kontinuální měření přítomnosti NL v ovzduší, které při dosažení nastavených koncentračních limitů NL spouští varovnou signalizaci.

Základní prvky PD:

- snímače, detektor, senzory
- vyhodnocovací jednotky, ústředny
- přenosový systém, LOOP
- vyhodnocovací systém, MM 8000

- Snímač, detektor - je polovodičový, peristorový nebo elektrochemický senzor reagující na přítomnost plynu v ovzduší a elektronický blok pro úpravu signálu. Je proveden v nevybušném provedení a zařazen mezi pracovní měřidla dle S-3.10.1 „Metrologický řád“.
- Vyhodnocovací jednotka, ústředna PD - je určena k vyhodnocování elektrického signálu ze snímače PD v závislosti k nastaveným mezním koncentracím sledovaného plynu a signalizuje dosažení těchto koncentrací v prostoru sledovaném snímači. Je umístěna mimo sledovaný prostor v normálním prostředí. Porucha funkce je hlášena akustickou a optickou signalizací.
- Přenosový systém - je zařízení pro přenos signálů z vyhodnocovací jednotky nebo ústředny PD na OS HZSP, kde jsou informace zpracovány na MM 8000 počítači a archivovány. Na centrálních panelech příslušných provozů je signalizace úniku nebezpečné látky a tiskárnou automaticky evidována.
- Vyhodnocovací systém: vyhodnocovací PC a MM 8000 - je zařízení pro kompletní sběr dat z jednotlivých vyhodnocovacích jednotek. Slouží pro jejich zpracování, vyhodnocování, evidenci a poskytnutí potřebných informací Jednotce HZSP k zásahu.

Kalibraci a kontroly provozuschopnosti PD provádí 1x ročně odborná externí firma s příslušným oprávněním na základě uzavřené smlouvy.

3 Odpovědnost a spolupráce podnikových útvarů

3.1 Závody / útvary, na nichž je PD instalována, zodpovídají:

- za periferie připojené k těmto jednotkám,
- za ohlášení vzniklé závady zaměstnanci zodpovědnému za provoz PD nebo na OS HZSP.

Při vyhlásování cvičných poplachů iniciací detektoru musí být přítomna osoba znalá PD, aby nedošlo k poškození detektoru.

3.2 Vedoucí závodů / útvarů, na nichž je PD instalována, zodpovídají za:

- vypracování „Pracovního předpisu pro systém plynové detekce útvaru“ (ve spolupráci útvarem HZSP, podrobnosti a vzor viz tato příloha č. 4, strana 3)
- periferie PD připojené k těmto útvarům, a za ohlášení závady PD Operačnímu středisku HZSP.

3.3 Pověřený zaměstnanec útvaru HZSP zodpovídá:

- za provoz vyhodnocovací MM 8000 a PC na OS HZSP a připojené periferie,
- za provoz detektorů, vedení, vyhodnocovací jednotky, ústředny,
- za kontrolu správné funkce PD a jejího efektivního využívání jako prvku havarijní prevence v areálu SPOLANA s.r.o.,
- za koordinaci součinnosti s odbornou externí firmou, která dle uzavřené smlouvy zajišťuje 1x ročně kalibraci a kontroly provozuschopnosti PD, a za vedení příslušné dokumentace,
- za koordinaci zúčastněných subjektů v průběhu oprav systému, při zpracování projektové dokumentace a řízení změn ve stávajícím systému PD,
- za vedení aktuální evidence detektorů v podniku a jejich umístění na objektech jednotlivých závodů.

3.4 Při aktivaci PD signalizuje překročení koncentračního limitu (I. i II. stupně) nebezpečné látky na panelu příslušného provozu / útvaru opticky i akusticky.

- Operátor / směnový mistr neprodleně zajistí kontrolu zařízení v prostoru reagujícího detektoru zaměstnanci příslušného útvaru
- Směnový mistr zajistí likvidaci zdroje úniku nebezpečné látky, je-li zdroj zjištěn. Není-li zdroj zjištěn a přítomnost NL je v ovzduší smyslově patrná, požádá směnový mistr nebo případně operátor, manipulant o technickou pomoc Jednotky HZSP.

4 **Hlavní úkoly a povinnosti podnikových závodů / útvarů při signalizaci PD**

4.1 Signál I. stupně signalizace plynové detekce

Ohlášení reakce snímače na přítomnost NL v okolí snímače, kdy byl překročen koncentrační limit I. stupně:

- a) opticky a akusticky na příslušném panelu provozu, závodu, útvaru,
 - b) opticky na monitoru vyhodnocovacího MM 8000 a PC na OS HZSP.
- Operátor, manipulant nebo směnový mistr neprodleně zajistí kontrolu zařízení v prostoru reagujícího detektoru zaměstnanci příslušného útvaru (provozu apod.)
 - Směnový mistr zajistí likvidaci zdroje úniku nebezpečné látky (NL) v případě, že je zdroj zjištěn. Není-li zdroj zjištěn a přítomnost NL je v ovzduší smyslově zjištěna, požádá směnový mistr nebo případně operátor, manipulant o technickou pomoc Jednotky HZSP dle kap. 1 této přílohy.

4.2 Signál II. stupně signalizace plynové detekce

Ohlášení reakce snímače na přítomnost NL v okolí snímače, kdy byl překročen koncentrační limit II. stupně:

- a) opticky a akusticky na příslušném panelu provozu, závodu, útvaru,
 - b) opticky a akusticky na PC a MM 8000 na OS HZSP s automatickým přenosem na požární počítačový systém Jednotky HZSP.
- Operátor, manipulant nebo směnový mistr neprodleně zajistí kontrolu výrobního zařízení v prostoru reagujícího detektoru zaměstnanci příslušného útvaru (provozu apod.) a likvidaci zdroje úniku NL v případě, že je zdroj zjištěn.
 - Jednotka HZSP vyjíždí automaticky na místo signalizace detektoru a provádí činnosti dle zjištěné situace (průzkum, měření, zásah) v souladu se svými útvarovými předpisy a podnikovou dokumentací (např. S-3.17.5 „Havarijní plánování - prevence závažných havárií“).
 - Směnový mistr nebo případně operátor, manipulant oznámí telefonicky zaměstnanci OS HZSP příčinu reakce detektoru na únik NL.

4.3 Evidence, vyhodnocení funkce, uložení dokumentů

- Souhrnný přehled o reakcích systému PD je zpracován pomocí počítače na OS HZSP (datum, čas, objekt, příčina).
- Pověřený zaměstnanec útvaru HZSP provádí 1 x ročně hodnocení funkce PD v rámci SPOLANA s.r.o.
- Zaměstnanec zodpovědný za provoz PD eviduje kalibrační listy senzorů (dle S-3.10.1 „Metrologický řád“).

5 Pracovní předpis pro systém plynové detekce útvaru

Závody / útvary, kde je instalována PD, mají povinnost vypracovat „Pracovní předpis pro systém plynové detekce“ ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem útvaru HZSP - vedoucím OS HZSP a SIS.

Obsah pracovního předpisu pro systém plynové detekce útvaru (lze doplnit o další body dle potřeby):

1. Stručný popis a funkce zařízení.
2. Označení detektoru a jeho umístění, umístění vyhodnocovací jednotky.
3. Signalizace stupňů PD (barvy kontrolky).
4. Poruchy detektoru (barvy kontrolky).
5. Povinnosti zaměstnanců a vedoucích ve vztahu k PD.
6. Upozornění na možnost poškození detektorů při montážních, čistících a úklidových pracích.
7. Rozdělovník – Pracovní předpis pro systém plynové detekce je distribuován dle rozdělovníku stanoveného vedoucím závodu / útvaru. Rozdělovník musí závazně obsahovat vždy velitele HZSP (založeno na OS HZSP) a zaměstnance zodpovědného za provoz PD (možno v elektronické formě).

5.1 Distribuce a evidence pracovních předpisů pro systém plynové detekce útvaru

Zaměstnanec závodu / útvaru zabezpečí tisk schváleného pracovního předpisu pro systém plynové detekce v počtu dle rozdělovníku, který je vždy jeho součástí. Na titulní straně uvede číslo výtisku shodné s číslem uvedeným v rozdělovníku, číslo revize, datum účinnosti a číslo stránky z celkového počtu stran. Číslo revize a číslo stránky z celkového počtu stran uvede i na všech ostatních stranách. Takto upravený dokument předá oproti podpisu příslušným uživatelům. Tento zaměstnanec zároveň zajišťuje výměnu neplatných pracovních předpisů pro systém plynové detekce závodu / útvaru při revizi a provádí jejich skartaci.

5.2 Vzor titulního listu Pracovního předpisu pro systém plynové detekce závodu / útvaru

Pracovní předpis pro systém plynové detekce

závodu / útvaru:

Vypracoval:

zaměstnanec závodu / útvaru

jméno, podpis, datum

Prověřil:

vedoucí závodu / útvaru

jméno, podpis, datum

Schválil:

velitel útvaru HZSP

jméno, podpis, datum

Výtisk č.:	Revize č.:	Účinnost od:	Strana: 1 z X
------------	------------	--------------	---------------

6 Detektory, chráněné objekty a detekované látky

6.1 Rozmístění čidel plynové detekce v areálu SPOLANA s.r.o.

Technologie	Počet
VCM – D4650	4
ÚŘJ	4
RS 12000	2
NEC	8
CELKEM	18

6.2 Přehled detekovaných látek

látky toxické – HCl kyselina chlorovodíková, H₂S sulfan, SO₂ oxid siřičitý

látky hořlavé – C₂H₄ etylén, CH₄ methan, C₂H₅OH ethanol, zemní plyn, H vodík

7 Limity koncentrací nebezpečných látek pro I. a II. stupeň SPD

Název nebezpečné látky (NL)	Koncentrační limit pro:	
	I. stupeň	II. stupeň
C ₂ H ₄ etylén	25% DMV	50% DMV
zemní plyn	10% DMV	20% DMV
C ₂ H ₅ OH ethanol	20% DMV	40% DMV
H vodík	25% DMV	50% DMV
CH ₄ methan	10 %DMV	20 %DMV
H ₂ S sulfan	20 ppm	50 ppm
SO ₂ oxid siřičitý	5 ppm	10 ppm
HCl kyselina chlorovodíková	13 ppm	26 ppm

Některé detektory jsou třístupňové. Nejnižší hodnotu koncentrace, tzv. předalarm, varování, nastavení zajišťuje pověřený zaměstnanec útvaru HZSP (provozovatel) po dohodě s uživatelem. Signál není vyveden na OS HZSP. Pro další dva stupně jsou závazné hodnoty koncentrací uvedené v tabulce výše.

POVINNOSTI ÚTVARŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY V AREÁLU SPOLANA s.r.o.

1 Útvar HZSP

Zajišťuje plnění specifických úkolů požární ochrany v oblastech:

- požární prevence (kontrol dodržování podmínek požární bezpečnosti v souladu s právními a technickými předpisy) formou preventivních požárních prohlídek
- kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (provádí externí firma na smluvním základě)
- kontrol vyhrazených druhů věcných prostředků PO a vyhrazených druhů požární techniky (provádí externí firma na smluvním základě)
- vzdělávání v PO (školení vedoucích zaměstnanců o PO, odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, preventistů PO)
- dokumentace PO (zpracování a vedení dokumentace PO)
- stanovuje dodatečná opatření k povolení pro práci s otevřeným ohněm v souladu s ustanovením přílohy č. 1 S-3.11.5 „Povolování prací“.
- plnění úkolů v oblasti požární prevence, jež jsou stanoveny zákonem o PO a prováděcími vyhláškami pro právnické osoby.
- represí a prevenci, dle typu smlouvy u nájemců v areálu SPOLANA s.r.o.

2 Jednotka Hasičského záchranného sboru podniku

Jednotka HZSP je ustavena k ochraně života a zdraví osob a majetku SPOLANA s.r.o. před požáry a k poskytnutí účinné pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

- plní úkoly v oblasti požární represe (její základní úkoly jsou stanoveny zákonem o PO a vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany) a řídí se postupy pro organizační a operační řízení
- zajišťuje technickou pomoc podle svého technického vybavení uvnitř i vně areálu SPOLANA s.r.o.
- technologickou pomoc dle požadavků provozů v podniku
- zajišťuje pochůzkovou činnost na pokyn velitele směny HZSP
- zajišťuje podle příslušných předpisů servis, periodické kontroly a údržbu technických prostředků chemické a technické služby
- zajišťuje údržbu věcných prostředků PO.

Působnost útvaru HZSP je stanovena Organizačním řádem společnosti v souladu se závěry Dokumentace zdolávání požáru a zákonem o PO a prováděcími vyhláškami č. 246/2001 Sb., č. 247/2001 Sb. a č. 23/2008 Sb.

Velitele Hasičského záchranného sboru jmenuje a odvolává jednatel SPOLANA s.r.o. (po vyjádření Krajského ředitele HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně ke způsobilosti konkrétního zaměstnance vykonávat funkci velitele).

3 Operační středisko HZSP (OS HZSP)

Součástí OS HZSP je ohlašovna požárů. Je to místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.

Operační středisko se nachází v objektu C5480. Je řízeno zaměstnancem útvaru HZSP ve funkci vedoucí OS HZSP a SIS.

Obsluhu OS HZSP tvoří obsluha OS.

Podrobný postup obsluhy operačního střediska řeší dokument „Řád operačního střediska“, který schvaluje a vydává velitel Jednotky HZSP.

Operační středisko HZSP zajišťuje zpracování dokumentace dle „Řádu operačního střediska“ a elektronické zpracování dat.

Činnost zaměstnanců a vedoucích SPOLANA s.r.o. při vzniku požáru je definována Požárními poplachovými směrnicemi, kde jsou mj. uvedena důležitá telefonní čísla (viz příloha č. 6 této směrnice).

Postup při hlášení, vyšetřování a evidenci mimořádných událostí ve SPOLANA s.r.o. stanovuje S-3.17.2 „Hlášení, vyšetřování a evidence mimořádných událostí a pracovních úrazů“.

4 Požární a havarijní prevence

Kontroluje z hlediska své působnosti zpracování a aktualizace provozních předpisů, dílčích havarijních plánů a dílčích povodňových plánů.

Metodicky řídí a zajišťuje činnosti v oblasti požární prevence, preventivních požárních prohlídek objektů, kontrolu stavu požárních zařízení.

Zajišťuje informování jednatele o zásadních otázkách požární ochrany pro bezodkladné zajištění požární bezpečnosti SPOLANA s.r.o. a koordinuje projednávání požární ochrany SPOLANA s.r.o. s orgány státního požárního dozoru.

Zajišťuje zpracování podkladů pro školení a odbornou přípravu zaměstnanců v oblasti požární ochrany, provádí školení vedoucích zaměstnanců / osob, preventistů požární ochrany a školení požárních hlídek pracovišť ve zvýšeném a vysokém požárním nebezpečí.

Zajišťuje zpracování a evidenci určené dokumentace požární ochrany v souladu s požadavky obecně závazných předpisů, zajišťuje kontrolu odstranění závad uvedených v požárních knihách kontrolovaných objektů.

Zajišťuje zpracování dokumentace zdolávání požárů.

Zajišťuje podle příslušných předpisů periodické kontroly a zprostředkovává výkon servisní činnosti u vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany a některých druhů požárně bezpečnostního zařízení (zásobování požární vodou).

Spolupracuje se závody v činnosti související se stanovením základních charakteristik dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. (určení vnějších vlivů pro klasifikaci prostorů s nebezpečím výbuchu).

Provádí kontroly a hodnocení objektů, v areálu SPOLANA s.r.o., které jsou součástí nájmu, v oblasti ověření úrovně s ohledem k zajištění požární a havarijní prevence.

VZOR

Ev. č.:

Útvar/provoz:

Objekt/y:

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Tento požární evakuační plán je vypracován v souladu se stanovenými podmínkami požární bezpečnosti podle § 33 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z objektu/ů..... provozované společností SPOLANA s.r.o.

1. Určení osoby, k organizování evakuace i místa, ze kterého bude evakuace řízena

Po bezpečném zjištění požáru vyhlásí požární poplach, zahájí a řídí evakuaci:

- 1) osoba odpovědná za evakuaci (vedoucí zaměstnanec)
- 2) zastupitelnost

Povinnosti vedoucích pracovníků:

- a) musí zajistit a kontrolovat průchodnost únikových cest a nástupních ploch
- b) mít celou pracovní směnu přehled o pracovnících na podřízených pracovištích
- c) vytvářet organizační podmínky pro úspěšnou evakuaci pracovníků i materiálů

2. Určení osob a prostředků, s jejich pomocí bude evakuace prováděna

Na organizaci evakuace se budou podílet pověřeni pracovníci dle svých schopností a možností, a to až do úplného vyklizení objektu zasaženého požárem, nebo do příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru. Povinnosti pracovníků:

- a) udržovat nepřetržitě volné únikové cesty
- b) udržovat pořádek na pracovišti
- c) příchod a odchod na kterémkoliv pracovišti oznámit příslušnému vedoucímu pracovníkovi
- d) znát možnosti úniku (řádné i mimořádné) ze svého pracoviště

3. Určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby budou soustřeďovat a určení osoby, která provede kontrolu počtu evakuovaných osob

- a) únikové cesty:
 - 1) po centrálním schodišti do přízemí a východem z jižní strany, k ulici U3-2
 - 2) ze severní strany dveřmi do komunikace
- b) nouzové únikové cesty: nejsou (popř. uvést jaké a místo)
- c) prostor soustředění:
 - 1) řídit se pokyny OS HZSP SPOLANA s.r.o., k určení přesného místa soustředění s ohledem na meteorologickou situaci
 - 2) nejbližší shromaždiště evakuovaných osob EVAK- (pozn. uvést číslo evakuačního prostoru 1-9)
- d) řízení evakuace a kontrola počtu evakuovaných osob:
 - 1) osoba odpovědná za evakuaci (vedoucí zaměstnanec)
 - 2) zastupitelnost

4. Způsob zajištění první pomoci postiženým osobám

První pomoc postiženým bude poskytnuta v místě soustředění evakuovaných osob.

poskytnutí první pomoci: povolání jednotky HZS SPOLANA s.r.o. – sanitní vůz

5. Určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení

Zařízení, suroviny, výrobky – neuvažuje se s evakuací. Střežení bude případně zajišťovat ostraha podniku.

dne

velitel Hasičského záchranného sboru
(jméno, podpis)

vedoucí závodu/útvaru/úseku
(jméno, podpis)

Pozn.: Zpracovatel „Požárního evakuačního plánu“ nahradí kurzívou psaný text tohoto vzoru plánu vlastním textem dle místních podmínek, požádá útvar HZSP o přidělení evidenčního čísla a následně mu předá 1x kopii podepsaného plánu

VZOR

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

SPOLANA s.r.o. ulice Práce 657, 277 11 Neratovice

ÚČEL

K vymezení činnosti zaměstnanců případně dalších osob při vzniku požáru, nehody a jiného stavu nouze.

POSTUP PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, se jej neprodleně snaží podle vlastních sil uhasit všemi prostředky. Pokud to situace dovoluje, odstraní hořlavé látky z dosahu účinků požáru a provede nutná opatření k zamezení jeho šíření.

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ POŽÁRU

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Provádí se telefonicky nebo použitím technických prostředků (tlačítko hlásiče požáru). Každý požár musí být ohlášen Operačnímu středisku hasičského záchranného sboru podniku.



Po vyhlášení uveďte: KDO a ODKUD VOLÁ KDE HOŘÍ (provoz, objekt, místo) CO HOŘÍ

volající vyčká na zpětný dotaz ohlašovny požárů HZS a řídí se případnými pokyny z jejich strany.

ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

HLASITÝM VOLÁNÍM **HÓÓŘÍ !!!!**, STISKNUTÍM NEJBLIŽŠÍHO TLAČÍTKA HLÁSIČE POŽÁRU (pokud je nainstalován), PŘÍPADNĚ AKUSTICKÝMI PROSTŘEDKY (místní rozhlas, místní siréna apod.) tak, aby bylo zaručeno, že všechny osoby v ostatních prostorách úseků/provozů/objektů byly před nebezpečím varovány.

POSTUP A POVINNOSTI OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Vedoucí, nebo jiný pověřený zaměstnanec:

- zajistí vypnutí elektrického proudu, plynu a dle možností zajistí odstranění hořlavých komponentů, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru
- organizuje a řídí evakuaci přítomných osob a majetku
- ihned zajistí podle možností odjezd všech motorových vozidel z místa ohrožení

Zaměstnanci a další osoby:

- zachovávají klid a rozvahu, nepřekáží při zásahu jednotek hasičského sboru
- v případě bezprostředního nebezpečí ihned opustí ohrožený prostor a shromáždí se na určeném místě

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutné opatření pro záchranu ohrožených osob, zajistit pracoviště, hlasitým voláním upozornit osoby v okolí a přilehlém prostoru na nebezpečí a posupovat, dle pokynů osoby zodpovědné za evakuaci. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce hasičského sboru na výzvu velitele zásahu.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

ohlašovna požáru	736 506 513	
předlékařská pomoc (úrazy, nevolnost)	155, 736 506 512	
centrální dispečink (MÚ, havárie, úniky NL, atd.)	736 506 511, 736 506 488	
Policie ČR Neratovice	158, +420 974 811 111	
ostraha podniku - PCO	733 145 611, 736 508 450	
pohotovostní a havarijní služby	elektro	736 506 718, 736 505 593
	plyn	739 234 569, 720 820 960, 736 506 714
	voda	840 121 121, 602 128 127, 736 501 200
	výtahy	736 506 667
tísňové volání	112	

Zpracoval: Lubomír Vinkler Z-OZO-111/2016
Datum vydání 12.12.2025

Schválil: Martin Tomi
ředitel útvaru a velitel jednotky HZSP

TomiM

Digitálně podepsal
TomiM
Datum: 2025.12.12
10:10:37 +01'00'

SPOLANA s.r.o. Neratovice (závod / útvar)	POŽÁRNÍ ŘÁD	Číslo: PŘ-(Z,O) xx Strana 1 z X
--	--------------------	------------------------------------

pro objekt**Obsah:**

(v souladu s ustanovením § 31 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci)

- 1) Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti.
- 2) Požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření.
- 3) Nejvýše přípustné množství uvedených látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti.
- 4) Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem.
- 5) Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti.
- 6) Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest.
- 7) Jméno a příjmení odpovědného vedoucího.

Dojde-li ke změně odpovědného vedoucího, bude nový vedoucí uveden v doplňující tabulce (viz níže). Zároveň o této skutečnosti písemně uvědomí dotčené osoby dle rozdělovníku požárního řádu. Ty jsou následně povinny si tuto změnu provést ve svých požárních řádech.

platnost od:	Jméno, příjmení	Jméno, příjmení a podpis osoby, která změnu zapsala

8) Rozdělovník

Jeho součástí musí vždy být:

- vedoucí příslušného závodu / provozu / útvaru,
- požární a havarijní prevence
- další rozsah stanovuje zpracovatel.

9) Přílohy k požárnímu řádu

Příloha č. 1 - „Přehled a umístění výstražných a bezpečnostních značek“

Příloha č. 2 - „Přehled a umístění věcných prostředků PO – hasicí přístroje“

Příloha č. 3 - „Přehled a umístění požárně bezpečnostních zařízení (hydranty, EPS, PD, uzávěry hlavních médií aj.)“

Příloha č. 4 - „Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky“

Příloha č. 5 - „Jména a příjmení odpovědných vedoucích“

Vypracoval: <i>Specialista PHP</i> Dne:	Prověřil: <i>velitel Hasičského záchranného sboru</i> Dne:	Schválil: <i>Vedoucí závodu / útvaru/úseku</i> Dne:	č. výt./revize Účinnost od:
---	--	---	------------------------------------

Vzor

Útvar/provoz:

Evidenční číslo:

Objekt/y:

POKYNY PRO ČINNOST PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

Zařazení	Směna	Jméno a příjmení	Povinnosti při předcházení požáru	Povinnosti při zdolávání požáru
vedoucí	A		Kontrola: - aktuálnost Požárního řádu a obsazení členů PPH - únikových cest, přístupových komunikací a nástupních ploch pro zásah HZS - použitelnost prostředků pro vyhlášení pož. poplachu - připravenosti požární hlídky a koordinace jejich práce, - vizuální kontrola has. přístrojů (umístění, poškození, dosažitelnost) - znát shromažďovací místa (prostory shromažďování) - určení zástupce v nepřítomnosti (prac. zařízení)	- ohlášení vzniku požáru, - vyhlášení místního požárního poplachu, organizace zásahu do příjezdu jednotky HZSP - spolupráce s velitelem zásahu jednotky HZSP - poskytnutí pomoci se zdoláváním požáru - sledovat pokyny OS HZSP k určení shromažďovacího místa vzhledem k meteorolog. situaci a uvědomit ostatní členy PPH - určení člena PPH odpovědného za provádění evakuace (usměrňování, sčítání) - spolupráce se členem PPH zodpovědným za evakuaci pracovníků, zařízení a materiálu
	B			
	C			
	D			
člen 1	A		Kontrola: - používání elektrických, plynových a ostatních tepelných spotřebičů a rozvodů, jejich bezpečnost po ukončení pracovní doby - pracovišť před koncem pracovní doby, - vizuální kontrola has. přístrojů (umístění, dosažitelnost, poškození) - znát shromažďovací místa (prostory shromažďování)	- zásah hasicími přístroji (přenosnými i pojízdnými), vodním proudem od nástěnného hydrantu, - spolupráce s vedoucím PPH, - poskytnutí pomoci se zdoláváním požáru - spuštění a kontrola funkce stabilních hasicích zařízení ve spolupráci s ostatními členy hlídky
	B			
	C			
	D			
člen 2	A		Kontrola: - prací s otevřeným ohněm a používání hořlavých kapalin, - zabezpečení pracovišť po skončení prací, - použitelnost hasebních prostředků a zabezpečení, po skončení pracovní doby - vizuální kontrola has. přístrojů (umístění, dosažitelnost, poškození) - znát shromažďovací místa (prostory shromažďování)	- zásah hasicími přístroji (přenosnými i pojízdnými), vodním proudem od nástěnného hydrantu, ve spolupráci s ostatními členy hlídky - spolupráce s vedoucím PPH a ostatními členy hlídky, - poskytnutí pomoci se zdoláváním požáru
	B			
	C			
	D			

Pokud je někdo z uvedených pracovně nepřítomen, vykonávají činnost PHP :

velitel Hasičského záchranného sboru

dne

vedoucí závodu/provozu/úseku

DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb. o PO)

1 Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií:

- bez zvýšeného požárního nebezpečí (BPN),
- se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN),
- s vysokým požárním nebezpečím (VPN v areálu SPOLANA s.r.o. se nenachází).

Konkrétní členění provozovaných činností v závislosti na objektech dle obecně závazných předpisů je uvedeno v příloze č. 1 této směrnice.

2 Stanovení organizace zabezpečení PO

Stanovení organizace zabezpečení PO upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO. Při tom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Ve SPOLANA s.r.o. je stanovení organizace zabezpečení PO řešeno touto směrnicí S-3.17.8.

3 Požární řád

- Upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
- Zveřejňuje se tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.
- Vzor s náležitostmi Požárního řádu jsou uvedeny v příloze č. 6 této směrnice.

4 Požární poplachové směrnice

- Vymezují činnosti osob při vzniku mimořádné události (požáru, výbuchu, úniku plynu, úrazu, havárie, poruchy zařízení).
- Zveřejňují se tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti (nejlépe v místě vstupů do objektu nebo kde se zdržuje obsluha).
- Vzor s náležitostmi Požární poplachové směrnice jsou uvedeny v příloze č. 6 této směrnice.

5 Požární evakuační plán

- Upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.
- Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, nebo kde se provozují činnosti s VPN, a v případě, že tak stanoví dokumentace PO, i pro další provozované činnosti se ZPN.
- Grafické znázornění směru únikových cest (Únikový plán) se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů (pracovišť).
- Vzor s náležitostmi Požárního evakuačního plánu jsou uvedeny v příloze č. 6 této směrnice.

6 Dokumentace zdolávání požárů (DZP)

- Dokumentaci zdolávání požárů tvoří v SPOLANA s.r.o. Operativní plán, který upravuje zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech v areálu SPOLANA s.r.o.
- Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, nebo kde se provozují činnosti s VPN, a v případě, že tak stanoví dokumentace PO, i pro další provozované činnosti se ZPN
- Operativní plán je tvořen základním textem a vyjímateľnými přílohami.

7 Řád operačního střediska

- Řád operačního střediska upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích v areálu SPOLANA s.r.o. a předání oznámení požáru na KOPIS HZS ČR Kladno.
- Současně řeší koordinaci práce mezi operačním důstojníkem Jednotky HZS a obsluhou operačního střediska HZSP.

8 Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO

Plán obsahuje:

- Rozsah a obsah školení a odborné přípravy, který musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců, vedoucích, požárních preventivních hlídek a preventistů PO.
- Náležitosti a časový rozvrh školení jsou uvedeny v příloze č. 11 této směrnice.

Školení cizích fyzických osob a cizích řidičů viz příloha č. 11 této směrnice.

9 Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek

Dokumentace obsahuje:

- záznamy o provedeném vstupním školení zaměstnanců
- záznam o úvodní instruktáži na pracovišti
- záznam o provedeném školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
- záznam o provedené odborné přípravě PPH (včetně zaměstnanců ORLEN Service v objektu B5100)
- záznam o provedené odborné přípravě preventistů PO

Náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 11 této směrnice.

10 Požární kniha

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např:

- o provedených preventivních požárních prohlídkách
- o školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek
- o vzniklých požárech
- o uskutečnění cvičného požárního poplachu
- o kontrole dokumentace požární ochrany.

Požární knihy vede Jednotka HZSP, konkrétně požární prevence, ve společné Požární knize:

- pro útvar Technologická podpora výroby
- pro Závod kyselina sírová
- pro Závod EVH
- pro Technický úsek, ÚŘJ, ŽP, HZSP, Obchod a skladové hospodářství.

11 Dokumentace o činnosti a akceschopnosti Jednotky HZSP

Akceschopností Jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu.

Dokumentací o akceschopnosti Jednotky, která je zpracovávána a vedena v souladu s požadavky zákona o PO a prováděcí vyhlášky č. 247/2001 Sb., se rozumí, např.:

- strážní kniha
- dokumentace o pravidelné odborné přípravě
- zpráva o zásahu nebo dílčí zpráva o zásahu
- taktické postupy pro jednotlivé činnosti Jednotky při zásahu a dokumenty pro orientaci v územním obvodu Jednotky
- staniční protokol rádiových služeb a záznamy o zkouškách spojovacích prostředků pro operační řízení.

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů – například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

12 Pracovní předpis pro systém plynové detekce

Závody / útvary, kde je instalována PD, mají povinnost vypracovat „Pracovní předpis pro systém plynové detekce“ ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem útvaru HZSP - vedoucím OS HZSP a SIS. Náležitosti a obsah pracovního předpisu pro systém plynové detekce útvaru jsou uvedeny v příloze č. 4 kap. 5 této směrnice.

POVINNOSTI EXTERNÍCH SUBJEKTŮ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY V AREÁLU SPOLANA s.r.o.

1 Povinnosti v oblasti požární ochrany

- a) Počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.
- b) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
- c) Znat a dodržovat Požární poplachové směrnice, Požární evakuační plán a Požární řád (je-li zpracován pro dané pracoviště), plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
- d) Účastnit se proškolení z požární ochrany, znát způsob vyhlášení poplachu a přivolání pomoci v případě požáru, výbuchu, havárie apod., znát umístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů a hydrantů.
- e) Udržovat pořádek na pracovišti a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu Jednotky HZSP, udržovat volné únikové cesty, nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody a plynu v objektech a k prostředkům požární ochrany.
- f) Oznámit neprodleně svému nadřízenému závady, které mohou mít za následek vznik požáru a závady věcných prostředků PO (zejména přenosných hasicích přístrojů, výbavy hydrantů apod.) nebo jejich použití či zneužití.
- g) Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření (nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost). Poskytnout osobní nebo věcnou pomoc Jednotce HZSP na výzvu velitele zásahu.
- h) Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc; provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
- i) Oznámit neodkladně operačnímu středisku HZSP (736 506 511, 736 506 488) každou mimořádnou událost (požár, havárie, únik nebezpečných látek apod.) a spolupracovat při šetření mimořádné události.
- j) Používat a parkovat elektrokola a elektrokoloběžky ve schválených prostorech (B-3.16.12 s přílohami).
- k) Při práci s otevřeným ohněm zákaz nepoužívání přenosných hasicích přístrojů, které jsou v majetku SPOLANA s.r.o. a řídit se vyhláškou č. 87/2000 Sb. – podmínky pro svařování (svářečský průkaz, podmínky pro zahájení svařování, bezpečnostní opatření, podmínky po ukončení svařování – požární dohled, počty a druh přenosných hasicích přístrojů na přechodných svářecích pracovištích, uložení tlakových lahví po ukončení prací ČSN 07 8304).
- l) Před použitím zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí), které jsou v majetku SPOLANA s.r.o., tuto skutečnost předem konzultovat s Jednotkou HZSP a s technikem údržby z provozu Výroba a čištění vod.

2. Další informace z oblasti požární ochrany

Jsou uvedeny ve směrnici S-3.17.8 „Zajištění požární ochrany“ (je dostupná u vedoucího závodu / útvaru SPOLANA s.r.o., v němž budou externí firmy / subjekty vykonávat sjednanou činnost, v útvaru HZSP nebo u pronajímatele):

- přehled o prováděném školení externích osob v požární ochraně, které zajišťuje SPOLANA s.r.o.
- o útvarech zajišťujících plnění úkolů v oblasti požární ochrany v areálu SPOLANA s.r.o.
- o zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
- o požárně technických charakteristikách
- o hasicích přístrojích, vyhrazených druzích prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních
- o odpovědnosti za zajištění požární ochrany (PO) v jednotlivých objektech
- podmínky k vystavení „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“.

Značení, skladování a umístění nebezpečných chemických látek včetně zásobníků hořlavých kapalin a tlakových nádob viz odst. 10.1.3 a 10.1.4 této směrnice.

3. V areálu SPOLANA s.r.o. je ZAKÁZÁNO

Zákaz	Podrobnosti	Výjimky ze zákazu
Kouření	- Týká se i prostor v objektech v majetku či nájmu externích subjektů / firem. - Zóny se zákazem kouření jsou vymezeny prostorem před vrátnicemi č. 3, 4 a recepcí. - Platí i pro elektronické cigarety.	- Výjimka může být udělena na základě písemné žádosti pro přesně definovaný prostor: - <u>pro externí firmy</u> – vedoucí útvaru Facility management a bezpečnost SPOLANA s.r.o. - <u>pro SPOLANA s.r.o.</u> – velitel Hasičského záchranného sboru. - Povolení „Kouření povoleno“ uděluje velitel Hasičského záchranného sboru (připravuje specialista požární a havarijní prevence), na základě místního šetření (možnosti větrání, likvidace nedopalků, dodržení zásad požární prevence, atd). Povolení je limitováno příslušnou požárně technickou dokumentací. - V prostorech a objektech, kde je kouření povoleno, musí být na viditelném místě umístěno „Povolení ke kouření“ vyplněné a podepsané dle přílohy č. 12 této směrnice. - Poučení a seznam kuřáren jsou uvedeny v Lotus Notes v databázi „Požární ochrana“ - Kuřárny. Kopie Povolení ke kouření je uložena na útvaru HZSP. - Při porušení stanovených pravidel může kuřárny s okamžitou platností zrušit velitel HZSP na žádost specialisty požární a havarijní prevence.
Používání mobilních telefonů, radiostanic, diktafonů, fotoaparátů, kamer	- V prostorách označených tabulkou „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“ (zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22) a tabulkou „Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm“. - Přístroje musí být vypnuty !	V takto označených prostorách je povoleno použití radiostanic a přístrojů pouze v provedení do prostoru s nebezpečím výbuchu a se zřetelným označením „EX“.
Výkon práce s otevřeným ohněm	- Bez „Povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm“ (dále jen „Povolení“). - Bez odborné způsobilosti k provádění těchto prací - (podrobnosti „Povolení“ viz S-3.11.5 „Povolování prací“ a její přílohy č. 1, 2, 6 a 7)	Vystavené „<u>Povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm</u>“: - Práce v prostorách se ZPN (viz příloha č.1 této směrnice) musí být odsouhlaseny odborně způsobilou osobou v oblasti PO (specialista požární a havarijní prevence útvaru HZSP), preventistou PO, v případě jejich nepřítomnosti velitelem směny Jednotky HZSP / jeho zástupcem – vždy se záznamem do „Povolení“ - Není-li možné jednoznačně definovat rizika spojená s použitím otevřeného ohně, je příslušný vedoucí povinen ustavit komisi, s účastí osoby odborně způsobilé v oblasti PO <u>Trvalé povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm:</u> - Uděluje vedoucí útvaru-velitel HZSP na základě písemné žádosti a prohlídky objektu odborně způsobilou osobou v oblasti PO. - Externí firmy/subjekty žádají o „Trvalé povolení“ pronajímatele (útvar Facility management a bezpečnost), který žádost postoupí útvaru HZSP. Ten zároveň vede evidenci vydaných „Trvalých povolení“.
Poškození zařízení PO a používání k jinému účelu, než jsou určena	- Zařízení PO jsou hasicí přístroje, věcné prostředky PO, požárně bezpečnostní zařízení atd. - Zákaz zahrnuje i výstražné a bezpečnostní tabulky.	Žádné.
Vjezd motor. vozidel do prostor s nebezpečím výbuchu	Tyto prostory jsou označeny tabulkou „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“ (zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22).	V opodstatněných a zdůvodnitelných případech může příslušný vedoucí vystavit „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“ (podmínky a vzor viz příloha č. 13 této směrnice, šablona formuláře W:\OI_FORMS\1POVOLENI_Výbuch.dot). Tím nejsou dotčena ustanovení S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o.“.

DALŠÍ POVINNOSTI PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK, PREVENTISTŮ PO A VEDOUCÍCH OSOB V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

1 Povinnosti preventivních požárních hlídek

- Účastnit se pravidelného školení odborně způsobilou osobou (viz příloha č. 11 a kapitola 7 Druhy dokumentace PO této směrnice).
- Dohlížet na dodržování předpisů o PO.
- V případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat Jednotku HZSP a zúčastnit se likvidace požáru.
- Dodržovat „Pokyny pro činnosti preventivní hlídky (viz Požární řád, příloha č. 6 této směrnice)

2 Povinnosti preventistů PO

- Účastnit se pravidelného školení odborně způsobilou osobou (viz příloha č. 11 a kapitola 7 Druhy dokumentace PO této směrnice).
- Dohlížet na dodržování předpisů o PO.
- Spolupracovat s nadřízeným, útvarem HZSP a členy požární preventivní hlídky ve vztahu k zabezpečování PO v místě a k odstranění závad v PO.
- Zajišťovat ze zákona o PO, a to § 5, odst. 1, písm. d), v označování pracovišť a míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, kde jsou věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.
- Zajišťovat ze zákona o PO ustanovení § 5, odst. 1, písm. e) a pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.
- Může vykonávat činnosti ve vztahu ke kontrolám provozuschopnosti, např. hasicích přístrojů, hydrantů apod., kde tyto kontroly provádí osoby pověřené a proškolené výrobcem (viz kapitola 9 této směrnice).
- Na pracovištích, kde se provádí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN), může schvalovat podmínky pro práci s otevřeným ohněm (ve formuláři „Povolení k práci“).

3 Povinnosti vedoucích v oblasti požární ochrany

3.1 Plnění povinností stanovených předpisy požární ochrany

Vedoucí osoby jsou povinny na jim podřízených závodech / útvarech a pracovištích:

- **zúčastňovat se pravidelně školení vedoucích zaměstnanců o PO** ve stanovených lhůtách a podrobit se ověření znalostí (viz příloha č. 11 této směrnice)
- **provádět vstupní a pravidelné školení zaměstnanců o PO** ve stanovených lhůtách (viz příloha č. 11 této směrnice) a vést potřebnou dokumentaci
- **zajišťovat školení o PO** v rozsahu školení zaměstnanců pro osoby, které vykonávají činnosti na jimi řízených pracovištích a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu
- **poučit** podřízené zaměstnance o požární nebezpečí z hlediska technologie výroby i o vlastnostech látek, materiálů, výrobků apod., se kterými budou pracovat
- **pravidelně kontrolovat**, zda se na pracovištích dodržují předpisy požární ochrany a neprodleně **odstraňovat zjištěné závady**; nemůže-li být odstranění závad zajištěno vlastními silami a prostředky, hlásit je bez odkladu nadřízenému zaměstnanci
- **zajistit označení pracovišť** a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení
- **zabezpečovat** PO v závislosti na použité technologii, zpracovávaných materiálech a při pracích s otevřeným ohněm
- **zajišťovat údržbu**, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti a/nebo výrobcem zařízení
- **zajišťovat dodržování technických podmínek** a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
- **obstarávat a zabezpečovat** v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti udržovat je ve stanovených lhůtách v provozuschopném stavu (údržba, obnova, kontroly a revize) a vést potřebnou evidenci
- **u věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení** (dle § 2 a 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb.), kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, zajistit instalaci a používání pouze schválených druhů

- **vytvářet podmínky pro hašení požárů** a pro záchranné práce, zejména zajistit udržování volných příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, únikových cest a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení
- **umožnit orgánu státního požárního dozoru** provedení kontroly plnění povinností v oblasti PO, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování PO v souladu se zákonem o PO, a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření
- **poskytovat** bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru
- **zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů**, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu a lhůtách stanovených právními předpisy (vyhláška č. 34/2016 Sb.), popř. doporučením výrobce, odstraňovat zjištěné závady
- **písemně informovat** útvar HZSP o zásadních změnách množství a druhu používané nebezpečné látky, změnách dokumentů (např. technologický reglement, pracovní instrukce, DOPV atd.)
- **zajistit** (písemně a/nebo ústně – v závislosti na situaci) informování útvaru HZSP o požárně nebezpečných činnostech provozovaných v objektech a požárně nebezpečných látkách a materiálech nacházejících se v objektech, před uvedením látky do výroby a před zahájením požárně nebezpečné činnosti
- **zabezpečovat zpracování a mít k dispozici** požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných k stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku
- **zajistit podmínky funkce elektrické požární signalizace** v souladu s přílohou č. 3 této směrnice:
 - změny, úpravy a rozšíření zařízení EPS projednat s pověřeným zaměstnancem útvaru HZSP,
 - zabránit jakémukoliv neoprávněnému zásahu do zařízení,
 - dbát na přístupnost k zařízení a na odstranění překážek (nesprávné skladování, nábytek atp.),
 - umožnit zaměstnancům útvaru HZSP a servisním technikům přístup k zařízení
- **zajišťovat PO v řízeném útvaru i v době směnného provozu**, sníženého provozu a v mimopracovní době
- **spolupracovat** (umožňovat) s pověřeným zaměstnancem útvaru HZSP zodpovědným za provoz EPS a systému plynové detekce na zajištění údržby, obnovy, kontroly, kalibrace a revize dle rámcové smlouvy
- **zajistit vedení dokumentace**, kterou lze prokázat úroveň zabezpečení PO příslušného útvaru podle této směrnice (školení, revize atd.)
- **změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti**, vedoucí útvaru uživatele bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této skutečnosti velitele HZSP a výrobního ředitele
- zajistí určeného pracovníka, jako zodpovědnou osobu za plnění povinností v PO, z důvodu spolupráce se specialistou požární a havarijní prevence HZSP a pracovníkem externí firmy (revizní technik), s ohledem na kontrolu a periodické zkoušky věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení.

3.2 Povinnosti vedoucích osob při činnostech s ZPN a-VPN (nad rámec odst.3.1)

- **spolupracovat s odborně způsobilou osobou v oblasti PO** na dokumentaci požární ochrany:
 - požární řád (PŘ), viz příloha č. 6 této směrnice
 - požární evakuační plán (PEP), viz příloha č. 6 této směrnice
- **zajistit vyvěšení dokumentace PO** na přístupných a viditelných místech a kontrolovat její aktuálnost:
 - požární řád
 - požární poplachovou směrnici
 - požární evakuační plán (písemnou a pokud je zpracována i grafickou podobu)
 - složení preventivních požárních hlídek
- **zřizovat** (jmenovat po projednání s odborně způsobilou osobou) **preventivní požární hlídky** (vedoucí hlídky + členové hlídky) v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (trvale, nebo na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti)
- **zajistit zastupitelnost u vedoucího i členů hlídky** a informovat specialistu požární a havarijní prevence o změnách s uvedením časového období pro zastupitelnost,
- **zajistit** (písemně) informování specialisty požární a havarijní prevence o změnách obsazení požárních preventivních hlídek (vedoucího, členů) a zajistit školení nových vedoucích a členů z PO pro preventivní požární hlídky
- **zajistit** zástup za chybějící vedoucí hlídky nebo členy hlídky

- **stanovit z hlediska požární bezpečnosti** požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací
- **zajistit trvalý dohled** (doprovod) a v nezbytném rozsahu seznámení s požárním zabezpečením pro osoby, které se příležitostně zdržují na těchto vedoucími řízených pracovištích provozujících činnosti ZPN nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku
- **mít k dispozici** požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

Vedoucí závodů / útvarů, na nichž je instalována elektrická požární signalizace (EPS):

- zabráňují neoprávněným zásahům do systému EPS a jeho poškození,
- v souladu se S-3.11.5 „Povolování prací“ povolují přístup k základním prvkům EPS zaměstnancům útvaru HZSP a servisním zaměstnancům.

Vedoucí závodů / útvarů, na nichž je instalováno zařízení pro detekci hořlavých plynů a par včetně dálkového přenosu (plynová detekce, PD), zodpovídají za:

- vypracování „Pracovního předpisu pro systém plynové detekce útvaru“ (ve spolupráci útvarem HZSP, podrobnosti a vzor viz příloha č. 4 této směrnice)
- periferie PD připojené k těmto útvarům, a za ohlášení závady PD Operačnímu středisku HZSP.



Záznam o předání místa asistence

Číslo objektu:
(Udává se podle podnikové objektové soustavy)

Příslušný závod/provoz/útvár:

Práce provedl (firma, osoba):číslo: IK, OP, pasu.....

Místo je předáváno po :

.....
(uvede se stav místa asistence - sváření, broušení atd.)

V souladu s § 88 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádějí podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění o stanovení podmínek požární bezpečnosti, a S-3.17.8 „Zajištění požární ochrany“ ve SPOLANA s.r.o.

n a ř i z u j í * (upozorňuji na nutnost*)

provedení následujících opatření směřujících k odstranění nebezpečí vzniku mimořádné události:

1. zajistit trvalý dohled nad místem požárně nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin
2.
3.
4.
5.
6.

Uvedená opatření vstupují v platnost podpisem nařizující osoby (zástupce závodu/provozu/útváru nebo HZSP)

..... (lze uvést konečný stav nebo čas)

Místo předáno dne:

Čas předání:

Předání místa, jehož součástí bylo seznámení s místem asistence, zejména s místy zvláště nebezpečnými, provedl:

Hasič určený velitelem směny:

.....
(jméno, příjmení)

Jednotka HZSP SPOLANA s.r.o. Neratovice

Podpis

Místo asistence převzal:

S podmínkami provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí vzniku mimořádné události jsem byl seznámen a porozuměl jsem jim.

.....
Jméno, příjmení, osobní číslo a podpis odpovědné osoby závodu/provozu/útváru

Kontrolu činnosti hasičů na místě asistence provedl velitel směny, velitel družstva:

.....
Jméno, příjmení a podpis velitele čety/družstva

* **nehodící škrtněte**

! je nutno vyplnit všechny rubriky !

PŘEHLED O PROVÁDĚNÉM ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Druh školení	Zajišťuje	Školený	Školitel (přezkoušení)	Obsah školení	Výstup ze školení	Termíny (lhůty)
Vstupní Instruktažní video k pohybu osob v areálu SPOLANA s.r.o.	Personální úsek	Vedoucí osoby a zaměstnanci SPOLANA s.r.o. + bod 3	Personální úsek prostřednictvím externí firmy ORLEN Ochrana	Videoprogram (BOZP, PO, havarijní prevence)	Zápis do prezenční listiny	Před nástupem na pracoviště
Školení na pracovišti pro externí společnosti	Vedoucí provozu / útvaru	Externí pracovníci	Pověřený a proškolený vedoucí zaměstnanec v oblasti PO	Dostatečný základní přehled o pracovišti z hlediska PO	Zápis do prezenční listiny	Po nástupu na pracoviště
Školení na pracovišti pro zaměstnance	Přímý nadřízený	Zaměstnanci SPOLANA s.r.o. + zaměstnanci na DPP a DPČ a brigádníci	Pověřený a proškolený vedoucí zaměstnanec v oblasti PO	Dle osnovy a dostatečný základní přehled o pracovišti z hlediska PO	Zápis do prezenční listiny	Při nástupu na pracoviště a před zařazením k výkonu práce
Školení zaměstnanců o požární ochraně	Přímý nadřízený	Zaměstnanci SPOLANA s.r.o.	Pověřený a proškolený vedoucí zaměstnanec v oblasti PO	Dle osnovy, společně s BOZP a havarijní prevencí	Zápis do prezenční listiny	1-letý cyklus
Školení vedoucích osob a zaměstnanců o požární ochraně	Přímý nadřízený	Vedoucí řidičí úrovně N až N-3, mistři a další vybrané osoby	OZO v PO (test/ústní)	Dle osnovy	Zápis do prezenční listiny	3-letý cyklus
Odborná příprava preventivních požárních hlídek	Přímý nadřízený	Členové preventivních požárních hlídek	OZO v PO (test/ústní)	Dle osnovy	Zápis do prezenční listiny	1-letý cyklus
Odborná příprava preventistů PO	Přímý nadřízený	preventisté PO	OZO v PO (test/ústní)	Dle osnovy	Zápis do prezenční listiny	1-letý cyklus

- Školitel PO pro zaměstnance musí mít absolvované školení PO pro vedoucí. Školitel vedoucích osob / zaměstnanců musí mít kvalifikaci OZO.
- Školení řidičů, návštěv, exkurzí apod. řeší S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o.“
- Vstupní školení pro dodavatele, studenty na praxi – 1x ročně.
- Proškolený vedoucí pracovník externí firmy / subjektu je povinen proškolit své zaměstnance.
- Součástí výše uvedených školení je prezenční listina. Tematické plány a časové rozvrhy školení a odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů PO jsou uvedeny v prezenčních listinách; vzory jednotlivých prezenčních listin jsou přiloženy v databázi „Podniková legislativa“ u této přílohy.
- Preventista PO musí být předem proškolen z PO jako vedoucí zaměstnanec.

POVOLENÍ KOUŘENÍ (VZOR)

V této místnosti **KOUŘENÍ POVOLENO**

Firma, závod, provoz: **SPOLANA s.r.o.**

Objekt, umístění místnosti:

Číselné značení místa:

Odpovědná/é osoba/y:

Evidenční číslo povolení:

Bezpečnostní zásady

- zákaz vstupu osobám mladším 18 roků
- povolení je platné se shodným číselným značením v povolení a kuřárnou
- likvidaci nedopalků provádět jenom v nádobě k tomuto určené (koš z nehořlavého materiálu, popelník)
- do koše k likvidaci nedopalků nevhazovat odpad, který může způsobit požár nebo byl snadno vznětlivý
- neházet nedopalky na podlahu nebo vyhazovat z okna, udržovat pořádek
- při odchodu vizuálně zkontrolovat, zda nemůže dojít ke vzniku požáru od nedopalků
- neprodleně hlásit absenci popelníků, košů, grafického značení a nepořádku v kuřárně uvedené odpovědné osobě nebo vedoucímu provozu, závodu
- v případě vzniku mimořádné události se řídit **Požární poplachovou směrnicí**, dále neprodleně ukončit kouření a řádně uhasit cigaretu, vrátit se na své pracoviště, řídit se pokyny vedoucích pracovníků

Za dodržování Bezpečnostních zásad a pořádku ve schváleném místě ke kouření odpovídá/jí výše uvedené odpovědné osoby.

Schválil:

Velitel Hasičského
záchranného sboru

..... Podpis:

Vedoucí provozu:

..... Podpis:

Platnost ode dne:.....

PODMÍNKY K VYSTAVENÍ „POVOLENÍ K VJEZDU DO PROSTORŮ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU“

1 Vystavení „Povolení k vjezdu do prostor s nebezpečím výbuchu“

„Povolení k vjezdu do prostor s nebezpečím výbuchu“ (dále jen „Povolení k vjezdu“) se vystavuje pouze v opodstatněných a zdůvodnitelných případech, např. přeprava materiálu, vjezd manipulační techniky atp.

Vystavovatelem „Povolení k vjezdu“ je pověřený zaměstnanec provozu.

Šablona formuláře je k dispozici na podnikové síti na adrese W:\OI_forms\1POVOLENI_Výbuch.dot.

„Povolení k vjezdu“ musí být vystaveno jednoznačně před vlastním vjezdem vozidla do prostoru (zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22).

2 Platnost „Povolení k vjezdu“

Maximální doba platnosti „Povolení k vjezdu“ je limitována přítomností vystavovatele na směně. Za tuto hranici nesmí vystavovatel (s výjimkou uvedenou dále) „Povolení k vjezdu“ vystavit.

V případě, kdy práce na daném zařízení časově přesahují střídání směn, je možno platnost vystaveného „Povolení k vjezdu“ prodloužit.

Každé prodloužení platnosti „Povolení k vjezdu“ musí na tomto formuláři (originálu i kopiích) potvrdit „nový“ vystavovatel (oprávněný zaměstnanec přebírající směnu), oprávněný pracovník zhotovitele, případně i pověřený pracovník příslušného obvodu, poté, co ho původní vystavovatel informuje o pokračování prací a předá mu příslušné „Povolení k vjezdu“.

Platnost „Povolení k vjezdu“ může vystavovatel prodloužit jen tehdy, nedošlo-li ke změnám ve vymezení ostatní působnosti ani stanovených podmínek.

3 Uložení „Povolení k vjezdu“

Originál „Povolení k vjezdu“ ukládá zhotovitel (zodpovídá vedoucí pracovník zhotovitele), kopii „Povolení k vjezdu“ ukládá vystavovatel po dobu 1 roku, resp. po dobu 5 let, došlo-li k provozní nehodě (zodpovídá vystavovatel).

V Z O R

SPOLANA s.r.o. Neratovice			Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu		
Evidenční č.:		Platnost povolení:	Datum od do		
Závod:			Hodina od do		
Provoz:					
Vydáno závodu/provozu/útvary / externí firmě:					
Druh vozidla:					
Účel vjezdu:					
Bezpečnostní opatření:					
Zvláštní nařízení:					
Zaměstnanec závodu/provozu/útvary (vystavovatel): Jméno, datum, podpis		Zaměstnanec provádějícího závodu/provozu/útvary: Jméno, datum, podpis		Vedoucí přílehlého obvodu: Jméno, datum, podpis	
Prodloužení platnosti povolení: Datum od do Hodina od do					
Zaměstnanec závodu/provozu/útvary (vystavovatel): Jméno, datum, podpis		Zaměstnanec provádějícího závodu/provozu/útvary: Jméno, datum, podpis		Vedoucí přílehlého obvodu: Jméno, datum, podpis	

I. VYHRAZENÉ DRUHY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

I. Zařízení pro omezení šíření požáru

Požární klapky – klapky, jejichž automatická funkce za daných zkušebních podmínek zabraňuje průchodu požáru potrubím.

- **Kontroly provozuschopnosti** včetně provedení funkčních zkoušek zajišťuje „správce“ objektu, který zároveň vede dokumentaci o veškeré činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).
- **Servisní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance příslušného útvaru, který zároveň vede dokumentaci o veškeré činnosti.
- **Revizní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance útvaru HZSP, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.

II. DRUHY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

II.1 Zařízení pro požární signalizaci

Ruční požárně poplachové zařízení

- **Kontroly provozuschopnosti a revizní činnost** včetně provedení funkčních zkoušek zajišťuje určený zaměstnanec útvaru HZSP, který zároveň vede dokumentaci o veškeré této činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).
- **Servisní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance příslušného útvaru, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.

II.2 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru

Zařízení přirozeného odvětrání kouře – větrací zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla usměrňuje kouř a teplo vznikající při požáru ven z budovy a vytváří nad podlahou vrstvu vzduchu bez kouře, čímž **zlepšuje podmínky pro bezpečný únik a/nebo záchranu osob i zvířat**, zvyšuje ochranu majetku a umožňuje hašení požáru již v jeho počátečním stádiu.

- **Kontroly provozuschopnosti** včetně provedení funkčních zkoušek zajišťuje „správce“ objektu, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).
- **Servisní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance příslušného útvaru, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.
- **Revizní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance útvaru HZSP, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.

II.3 Zařízení pro únik osob při požáru

II.3.1

Nouzové osvětlení – osvětlení chráněných prostor se samostatným nezávislým zdrojem elektrického proudu, projektované a kolaudované pro účely požární bezpečnosti.

- **Kontroly provozuschopnosti** včetně provedení funkčních zkoušek zajišťuje „správce“ objektu, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).
- **Servisní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance příslušného útvaru, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.
- **Revizní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance útvaru HZSP, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.

II.3.2

Nouzové sdělovací zařízení – výstražný informační systém obcí (**VISO**). Prostřednictvím tohoto systému se v případě mimořádné události ve SPOLANA s.r.o. informují okolní obce.

- **Kontroly provozuschopnosti** včetně provedení funkčních zkoušek zajišťuje „správce“ objektu, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).

- **Servisní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance útvaru HZSP, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.

II.4 Zařízení pro zásobování požární vodou

II.4.1

Systém zdrojů požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství po dobu, která plyne z požadavků technických předpisů, je tvořen:

- nízkotlakým rozvodem – správcem je závod EVH

II.4.2

Vnější odběrná místa	Vnitřní odběrná místa
- nadzemní a podzemní hydranty - požární výtokové stojany - plnicí místa	- hydrantové systémy typu „C“ - hydrantové systémy typu „D“

Uvedené zdroje požární vody **jsou určeny výhradně** pro zásobování požární vodou při požárním nebo technickém zásahu.

Výjimky z užívání vody lze povolit jen ke krátkodobému použití po projednání a souhlasném stanovisku vedoucího provozu výroba a čištění vod a velitele Jednotky HZSP.

- **Předmětem kontroly je:**

- provozuschopnost hydrantu (tlak, průtok)
- přístupnost (posekání trávy, vysekání náletů, postřik herbicidem),
- označení (zábradlí s červenobílými pruhy a s umístěnou tabulkou označující hydrant a jeho identifikační číslo).

Je zakázáno používat hydrantové zábradlí k jiným účelům – např. ohraničení výkopu apod.!

- **Za kontroly provozuschopnosti, údržbu a opravy zodpovídá:**

- u vnějších rozvodů vody (nízký tlak) k hasebním účelům, včetně vnějších požárních hydrantů (podzemních i nadzemních) – závod EVH
- u vnitřních rozvodů vody (v objektech) a suchovodů k hasebním účelům, včetně vnitřních požárních hydrantů (nástěnných) – uživatel nebo „správce“ objektu, kde jsou umístěny (pokud není upraveno smlouvou jinak).

- **Servisní činnost u:**

- vnitřních rozvodů vody (např. vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů), je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance uživatele nebo správce objektu (závodů/útvarů/provozů), kde jsou umístěny a který zároveň vede dokumentaci o této činnosti
- vnějších rozvodů požární vody vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst zajišťuje provoz Výroba a čištění vod prostřednictvím vyškoleného zaměstnance podle zpracovaného harmonogramu.

- **Revizní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance útvaru HZSP, který zároveň vede dokumentaci o veškeré činnosti.

- **Dokumentace** o provedených kontrolách, údržbě a opravách je vedena a uložena u výše uvedených „správců“ objektů nebo uživatelů a útvaru HZSP.

- **Kontroly provozuschopnosti** včetně provedení funkčních zkoušek zajišťuje „správce“ objektu, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).

II.4.3

Nezavodněné požární potrubí – samostatné potrubní rozvody (suchovod) o průměru nejméně 75 mm, které jsou zásobovány vodou pomocí požární techniky (popř. jiným tlakovým zdrojem vody k hašení). Slouží zejména pro vedení zásahu vnitřkem objektu.

- **Kontroly provozuschopnosti** včetně provedení funkčních zkoušek zajišťuje „správce“ objektu, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).

- **Servisní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance příslušného útvaru, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.
- **Revizní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance útvaru HZSP, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.

II.5 Zařízení pro omezení šíření požáru

II.5.1

Požární dveře – dveře se speciální konstrukcí, které zabraňují rychlému šíření plamenů, kouře a tepelného toku, v prostorech, kde se provádí činnost se zaměstnanci.

- **Kontroly provozuschopnosti** včetně provedení funkčních zkoušek zajišťuje „správce“ objektu, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).
- **Servisní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance příslušného útvaru, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.
- **Revizní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance útvaru HZSP, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti.

II.5.2

Požární ucpávky – fyzické zábrany určené k zamezení šíření požáru v dutinách prvků a mezi prvky stavební konstrukce.

- **Kontroly provozuschopnosti** včetně provedení funkčních zkoušek zajišťuje „správce“ objektu, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).
- **Servisní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance příslušného útvaru, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti
- **Revizní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance útvaru HZSP, který zároveň vede dokumentaci o této činnosti

II.5.3

Snížení hořlavosti stavebních hmot – je zajištěno formou protipožárních nástřiků, omítek. Hořlavost stavebních hmot je ukazatelem toho, jak stavební materiály přispívají k intenzitě požáru.

- **Kontroly provozuschopnosti** zajišťuje „správce“ objektu, který zároveň vede dokumentaci o veškeré činnosti (provoz, kontroly, údržba, opravy, změny).
- **Servisní činnost** je zajišťována dle uzavřené smlouvy u externí odborné firmy s příslušným oprávněním prostřednictvím určeného zaměstnance příslušného útvaru, který zároveň vede dokumentaci o veškeré činnosti.

II.6 Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

II.6.1

Zásoba hasiv a zdroje vody pro zařízení pro potlačení požáru, výbuchu

Uloženo na objektu Jednotky HZSP.

II.6.2

Zdroje vody určené k hašení požárů

Např. vodní tok Labe.

II.7 Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

Při provozu PBZ se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

- **Provozuschopnost PBZ** se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti a údržbě.
- **Kontrola provozuschopnosti PBZ** se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně **1x ročně**, pokud není stanovena lhůta kratší.

Správci objektů mají povinnost spolupracovat s Jednotkou HZSP – požární prevencí, při zjišťování nedostatků v oblasti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO.